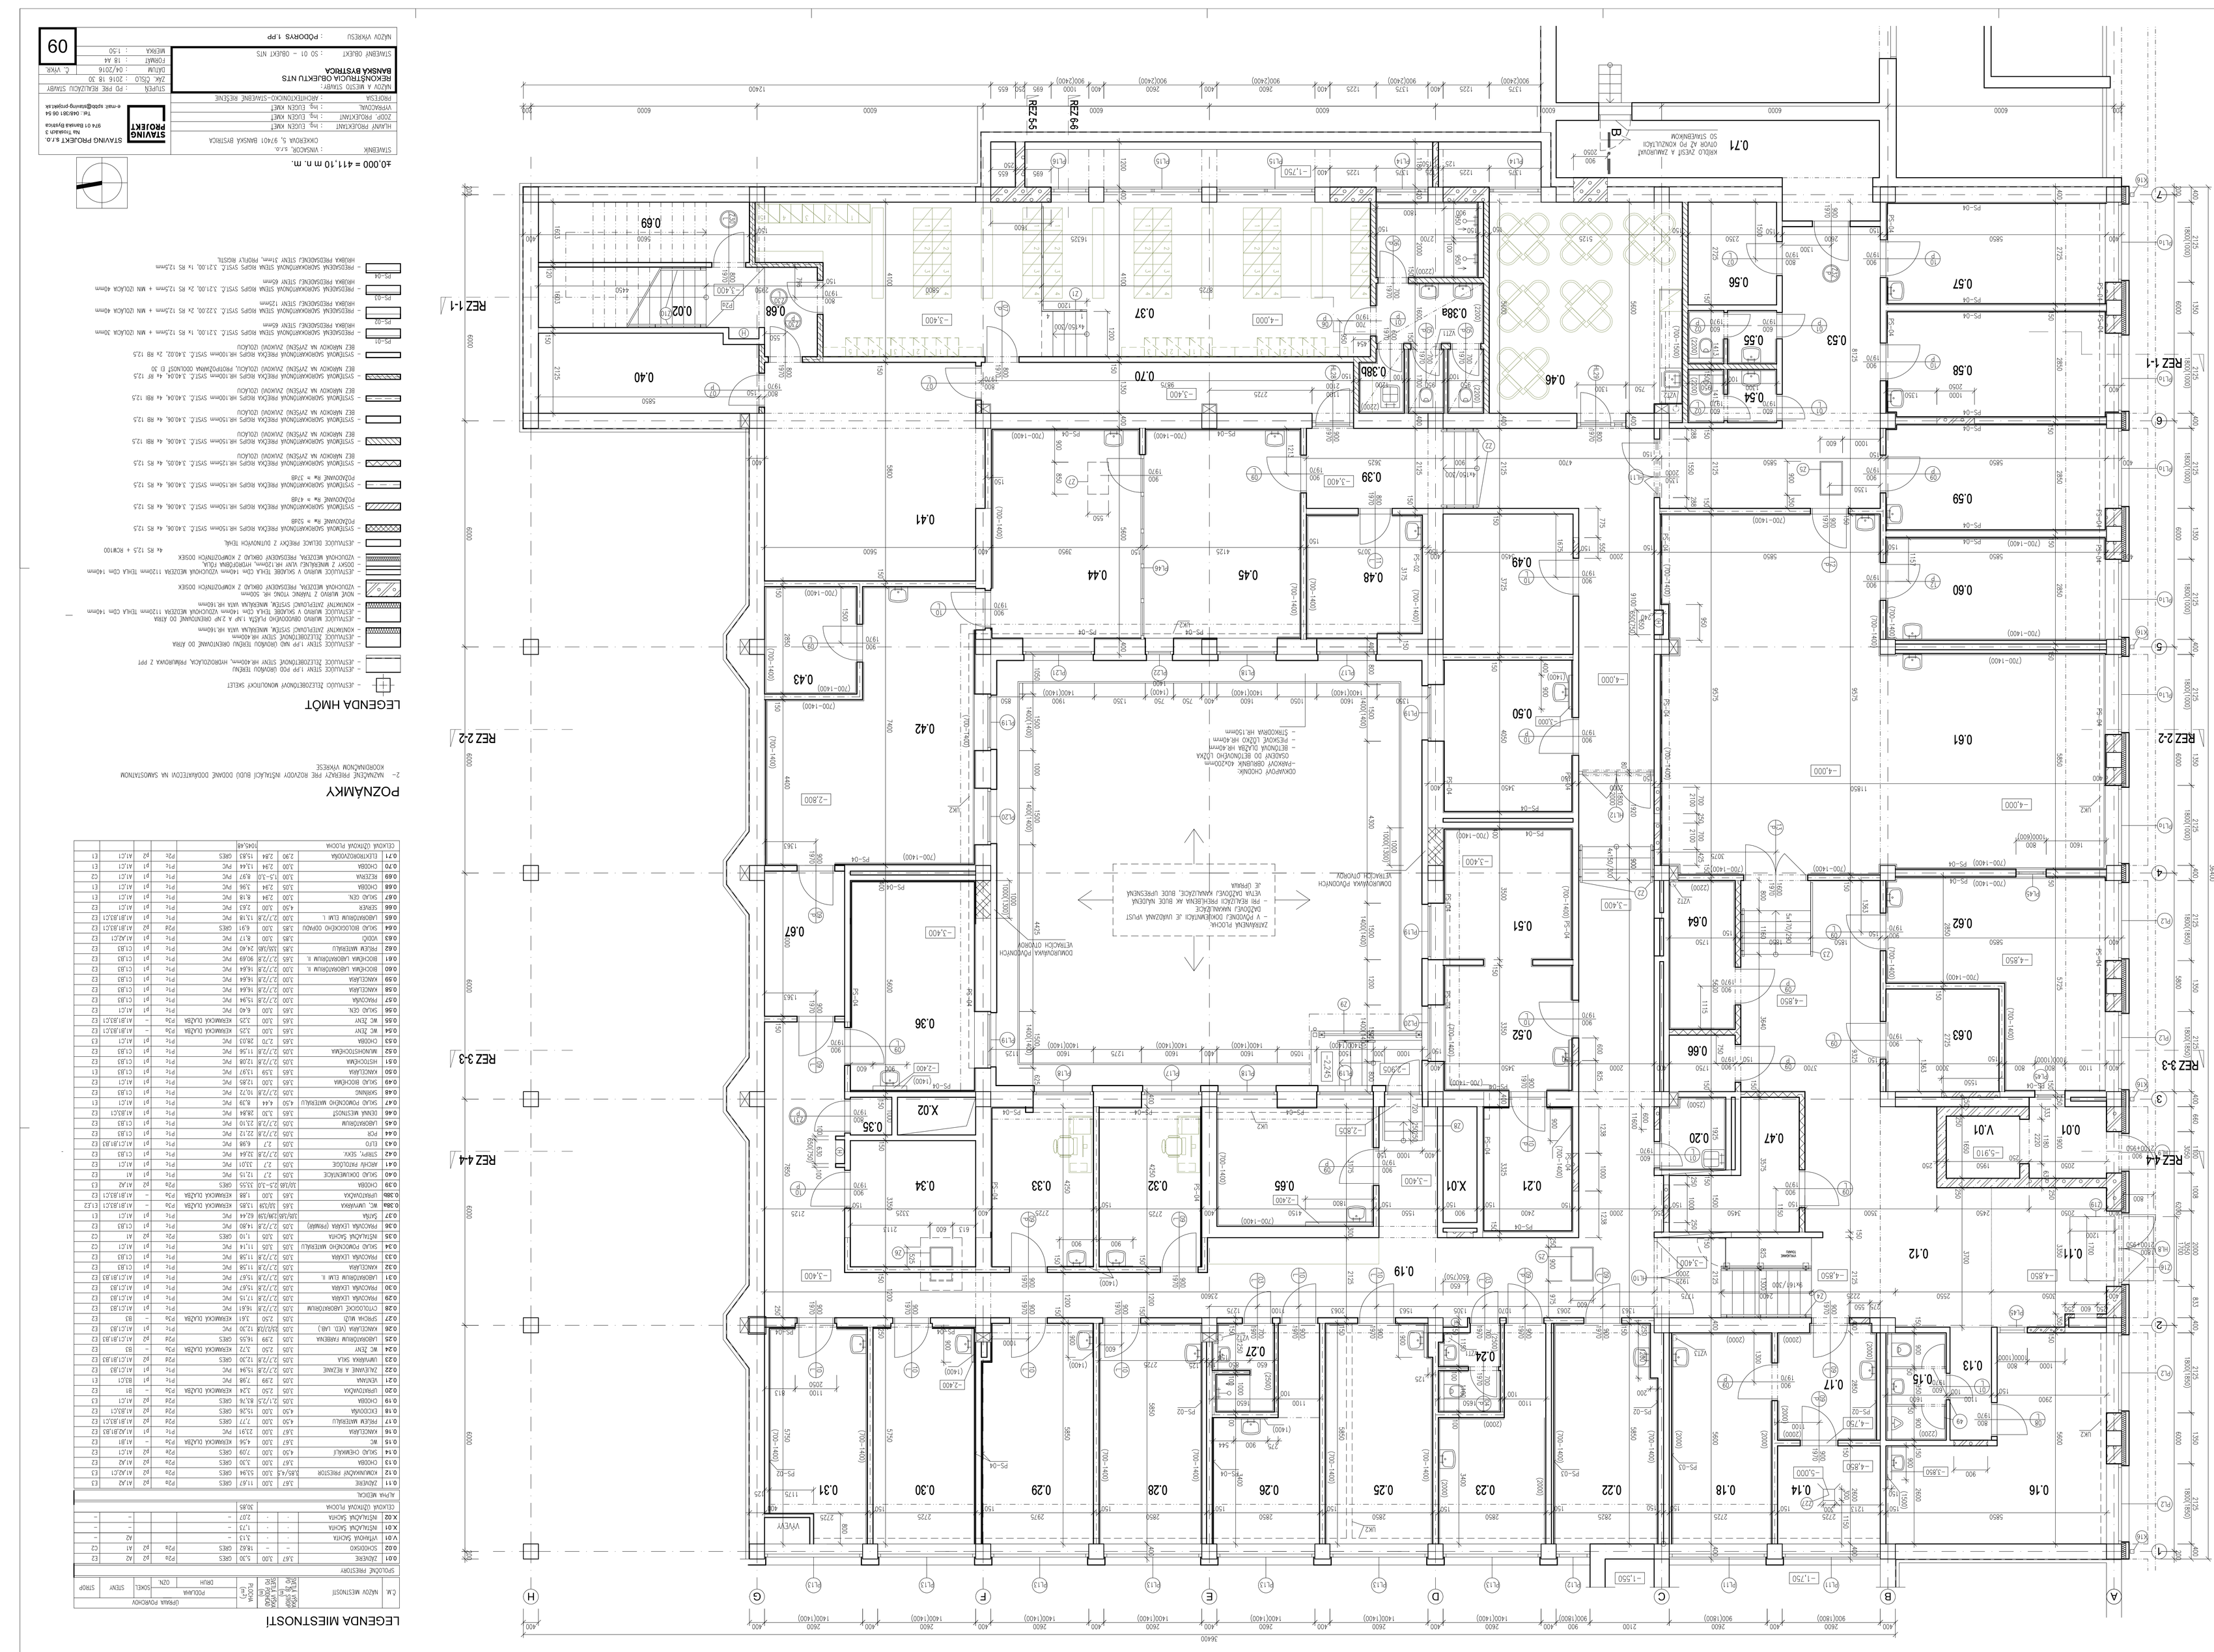

STAVEBNÍK
: VÝSKOČIL, s.r.o.
CHOCEŇOVA 5, 971 01 BANSKÁ BYSTRICA

HLAVNÝ PROJEKTANT
: Ing. ELIDEN KNEŤ

ZODP. PROJEKTANT
: Ing. ELIDEN KNEŤ

VYPRACOVAL
: Ing. ELIDEN KNEŤ

PROFESIA
- ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

STAVIMG PROJEKT
Na Troňkách 3
924 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/381 06 54
e-mail: szdk@stavmg-projekt.sk

STAVEBNÝ OBJEKT
: SO 01 – OBJEKT NTS

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NTS
BANSKÁ BYSTRICA

ČÍSLO VÝKRESU
: PODORYS 1.PP

ZMK. ČÍSLO	: 2016 18 30	
DÁTUM	: 18. 44	
OVERIL	: 04/2016	Č. VÝKR.
MIERKA	: 1:50	09

STUPEŇ
: PD PRE REALIZÁCIU STAVBY

LEGENDA HMOT

- JESTVUJÚCI ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ SKELET
- JESTVUJÚCI STĚNY 1.PP POD ÚROVŇOU TERÉNU
- JESTVUJÚCE ŽELEZOBETÓNOVÉ STĚNY HR.400mm, NEPRODĽAŽKOVÁ Z PPT
- JESTVUJÚCE STĚNY 1.PP NAD ÚROVŇOU TERÉNU OBKLADOVÉ DO ÁTRIA
- JESTVUJÚCE ŽELEZOBETÓNOVÉ STĚNY HR.400mm
- KONŠTRUKČNÝ ZÁSTUPOVÝ SYSTÉM MANSARDA VARIA HR.160mm
- JESTVUJÚCI MIEROVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ 1.NP A 2.NP OBKLADOVÉ DO ÁTRIA
- JESTVUJÚCE MIEROVÉ S SKLADBE TEHLA Č.1 TEHLA VÝDUCHOVÁ MZ/CERA 11/25mm TEHLA Čtm. 140mm
- VÝDUCHOVÁ MZ/CERA PRESKLENÉ OBKLAD Z KOMPOZITNÝCH DOSIEK
- NOVÉ MIEROVÉ Z NÁHRADNÉ TEHLY HR. 500mm
- JESTVUJÚCI MIEROVÝ S SKLADBE TEHLA Čtm. 140mm VÝDUCHOVÁ MZ/CERA 11/25mm TEHLA Čtm. 140mm
- OSTATNÉ Z MIEŠANÉJ VÁPENNÉ TEHLY HR.12/hm, HRUBÉ OBKLADY FOLIA
- VÝDUCHOVÁ MZ/CERA PRESKLENÉ OBKLAD Z KOMPOZITNÝCH DOSIEK
- JESTVUJÚCI DELIACE PRÍČKY Z DUTINOVÝCH TEHLIČIEK
- 4x RS 12,5 + RCM100
- SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTÓNOVÁ PRÍČKA ROPS HR.12,5mm SYS/Č. 3.40.05, 4x RS 12,5
- SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTÓNOVÁ PRÍČKA ROPS HR.15mm SYS/Č. 3.40.06, 4x RBI 12,5
- SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTÓNOVÁ PRÍČKA ROPS HR.15mm SYS/Č. 3.40.06, 4x RBI 12,5
- SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTÓNOVÁ PRÍČKA ROPS HR.15mm SYS/Č. 3.40.06, 4x RBI 12,5
- SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTÓNOVÁ PRÍČKA ROPS HR.15mm SYS/Č. 3.40.06, 4x RBI 12,5
- SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTÓNOVÁ PRÍČKA ROPS HR.100mm SYS/Č. 3.40.04, 4x RF 12,5
- SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTÓNOVÁ PRÍČKA ROPS HR.100mm SYS/Č. 3.40.02, 2x RB 12,5
- BEZ NÁBEHOVÉ NA ZRYSLENÚ ZVUKOVÚ IZOLÁCIU PROPROPOZÁMKA 000L/OST/ EI 30
- BEZ NÁBEHOVÉ NA ZRYSLENÚ ZVUKOVÚ IZOLÁCIU
- SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTÓNOVÁ PRÍČKA ROPS SYS/Č. 3.32.00, 1x RS 12,5mm + MN IZOLÁCIA 30mm
- PREDSADENÁ SÁDROKARTÓNOVÁ STĚNA ROPS SYS/Č. 3.32.00, 2x RS 12,5mm + MN IZOLÁCIA 40mm
- HRUBKA PREDSADENEJ STĚNY 125mm
- PREDSADENÁ SÁDROKARTÓNOVÁ STĚNA ROPS SYS/Č. 3.31.00, 2x RS 12,5mm + MN IZOLÁCIA 40mm
- HRUBKA PREDSADENEJ STĚNY 65mm
- PREDSADENÁ SÁDROKARTÓNOVÁ STĚNA ROPS SYS/Č. 3.31.00, 1x RS 12,5mm
- HRUBKA PREDSADENEJ STĚNY 314mm, PODĽA RIEŠENIA.

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PODLAHA PLOCHA (m²)	OBVODOVÉ STENY	VNÚTORNÉ STENY	OBKLAD STIEN		
					DLAŽBA	SOKEL	STIEROP
SPOLOČNÉ PRIESTORY							
0.01	ZÁDVERIE	5,90	3,30	0,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKEL	–
V.01	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	–	–	1,13	–	–	AZ
X.02	ŠACHTOVÉ	–	–	18,62	GRES	p.2	A1
X.01	INŠTALAČNÁ ŠACHTA	–	–	1,73	–	–	–
X.02	INŠTALAČNÁ ŠACHTA	–	–	2,07	–	–	–
ÚČELOVÉ PLOCHY							
0.11	ZÁDVERIE	5,67	1,00	11,67	GRES	p.2	A1,A2
0.12	CHODBA	3,67	1,00	1,50	GRES	p.2	A1,A2
0.13	KOMUNIKAČNÝ PRIESTOR	3,85,4,5	3,00	2,54	GRES	p.2	A1,A2,C1
0.14	SKLAD OCEĽ	3,50	3,00	2,09	GRES	p.2	A1,C1
0.15	WC ŽENY	3,65	3,00	6,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	A1,B1,B3,C1
0.16	WC MUŽI	3,67	3,00	6,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	A1,B1,B3,C1
0.17	SKLAD ČISTENIA	3,50	3,00	2,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	A1,A2,B1,B3
0.18	CHODBA	4,50	3,00	13,26	GRES	p.2	A1,A2,C1
0.19	VÝŤAH	3,50	2,99	7,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	B1
0.20	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	3,50	2,50	1,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	B1
0.21	ZAŤAŽENIE A ÚZEMIE	3,50	2,72/2,98	15,94	PVC	p.1	A1,C1,B3
0.22	UMYVÁREŇ SKLA	3,50	2,72/2,98	12,30	GRES	p.2	A1,C1,B3
0.23	ZÁZEMIE PRE UPRATOVAČKY	3,50	2,72/2,98	15,94	PVC	p.1	A1,C1,B3
0.24	WC ŽENY	3,05	2,50	3,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	B3
0.25	UMYVÁREŇ (VČ. LAB.)	3,05	2,72/2,98	12,30	PVC	p.1	A1,C1,B3
0.26	LABORATÓRIUM FARBIVA	3,05	2,99	16,53	GRES	p.2	A1,C1,B1,B3
0.27	SPRCHA MUŽI	3,05	2,50	3,61	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	B3
0.28	CYTOLOGICKÉ LABORATÓRIUM	3,05	2,72/2,98	16,61	PVC	p.1	A1,C1,B3
0.29	PRACOVŇA LEKÁRA	3,05	2,72/2,98	17,15	PVC	p.1	A1,C1,B3
0.30	PRACOVŇA LEKÁRA	3,05	2,72/2,98	15,67	PVC	p.1	A1,C1,B3
0.31	LABORATÓRIUM ČLNK II.	3,05	2,72/2,98	15,67	PVC	p.1	A1,C1,B3
0.32	KANCELÁRIA	3,05	2,72/2,98	11,58	PVC	p.1	C1,B3
0.33	PRACOVŇA LEKÁRA	3,05	2,72/2,98	11,58	PVC	p.1	C1,B3
0.34	SKLAD POMOCNÉHO MATERIÁLU	3,05	3,05	11,14	PVC	p.1	A1,C1
0.35	REŠTAURAČNÁ ŠACHTA	3,05	3,05	1,10	GRES	p.2	A1
0.36	SKLAD OCEĽ	3,50	3,00	6,40	PVC	p.1	A1,C1
0.37	PRACOVŇA	3,50	2,72/2,98	15,94	PVC	p.1	C1,B3
0.38	MIESTNOSŤ ČAKÁRNE	3,50	2,72/2,98	11,58	PVC	p.1	C1,B3
0.38a	UPRATOVAČKA	3,65	3,00	1,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	–
0.38b	WC. UMYVÁREŇKA	3,65	3,00	13,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	–
0.39	ČAKŇA	3,50	2,72/2,98	13,48	PVC	p.1	C1,B3
0.40	PRACOVŇA (PRIAMY)	3,50	2,72/2,98	14,80	PVC	p.1	C1,B3
0.41	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.42	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.43	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.44	PCR	3,50	2,72/2,98	22,12	PVC	p.1	C1,B3
0.45	LABORATÓRIUM	3,50	2,72/2,98	22,10	PVC	p.1	C1,B3
0.46	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.47	SKLAD POMOCNÉHO MATERIÁLU	4,50	4,44	18,39	PVC	p.1	A1,C1
0.48	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	10,72	PVC	p.1	C1,B3
0.49	SKLAD BIOCHÉMIA	3,50	3,00	12,85	PVC	p.1	A1,C1
0.50	KANCELÁRIA	3,65	3,59	11,97	PVC	p.1	C1,B3
0.51	HISTOCHÉMIA	3,50	2,72/2,98	17,08	PVC	p.1	C1,B3
0.52	MIKROSKOPICKÁ	3,50	2,72/2,98	11,58	PVC	p.1	C1,B3
0.53	CHODBA	3,65	2,70	28,03	PVC	p.1	A1,C1
0.54	WC ŽENY	3,65	3,00	3,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	–
0.55	WC MUŽI	3,65	3,00	3,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	–
0.56	SKLAD OCEĽ	3,65	3,00	6,40	PVC	p.1	A1,C1
0.57	PRACOVŇA	3,50	2,72/2,98	15,94	PVC	p.1	C1,B3
0.58	KANCELÁRIA	3,50	2,72/2,98	16,64	PVC	p.1	C1,B3
0.59	KANCELÁRIA	3,50	2,72/2,98	16,64	PVC	p.1	C1,B3
0.60	BIOCHÉMIA LABORATÓRIUM II.	3,50	2,72/2,98	16,64	PVC	p.1	C1,B3
0.61	BIOCHÉMIA LABORATÓRIUM II.	3,65	2,72/2,98	90,69	PVC	p.1	C1,B3
0.62	PRÍJEM MATERIÁLU	3,85	3,05/3,60	24,40	PVC	p.1	A1,B1,B3,C1
0.63	SKLAD BIOLOGICKÝCH ODPADU	3,85	3,00	6,91	GRES	p.2	A1,B1,B3,C1
0.64	KOMÍN	3,85	3,00	8,17	PVC	p.1	A1,A2,C1
0.65	LABORATÓRIUM ČLNK II.	3,50	2,72/2,98	13,18	PVC	p.1	A1,B1,B3,C1
0.66	SEPARÉR	4,50	3,00	2,63	PVC	p.1	A1,C1
0.67	SKLAD OCEĽ	3,50	2,94	8,18	PVC	p.1	A1,C1
0.68	CHODBA	3,05	2,94	3,96	PVC	p.1	A1,C1
0.69	RECEPCIA	3,50	13,5–3,5	8,97	PVC	p.1	A1,C1
0.70	CHODBA	3,50	2,94	13,44	PVC	p.1	A1,C1
0.71	ČISTIČ/ROBOTOVOŇA	2,90	2,94	15,83	GRES	p.2	A1,C1
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA			704,48				
ALPHA MEDICAL							
0.11	ZÁDVERIE	3,67	1,00	11,67	GRES	p.2	A1,A2
0.12	ČAKÁRŇA	3,50	1,00	32,64	GRES	p.2	A1,A2
0.13	VÝŤAH	3,50	2,99	7,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	p.2	B1,C1
0.14	ZÁZEMIE A SPRCHY	3,50	2,72/2,98	17,08	PVC	p.1	A1,C1,B3
0.15	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.16	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.17	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.18	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.19	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.20	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.21	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.22	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.23	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.24	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.25	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.26	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.27	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.28	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.29	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.30	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
0.31	ČAKÁRŇA	3,50	2,72/2,98	32,64	PVC	p.1	C1,B3
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA			30,85				

POZNÁMKY

2– NÁZVOSLOVIE PREBIEHAJÚCE PRÍSLUŠNÝCH ODBORNÝCH PROFESIÍ NEMUSÍ ZODPOVEDAŤ NÁZVOSLOVIU PROJEKTANTA.
1– ROZMERY SÚ V MILIMETROCH, ÚROVNE V METROCH, ROZMERY NEMERAJTE, VŠETKY ROZMERY SKONTROLUJTE NA MIESTE.