



**SCHEMA ZAPOJENIA**

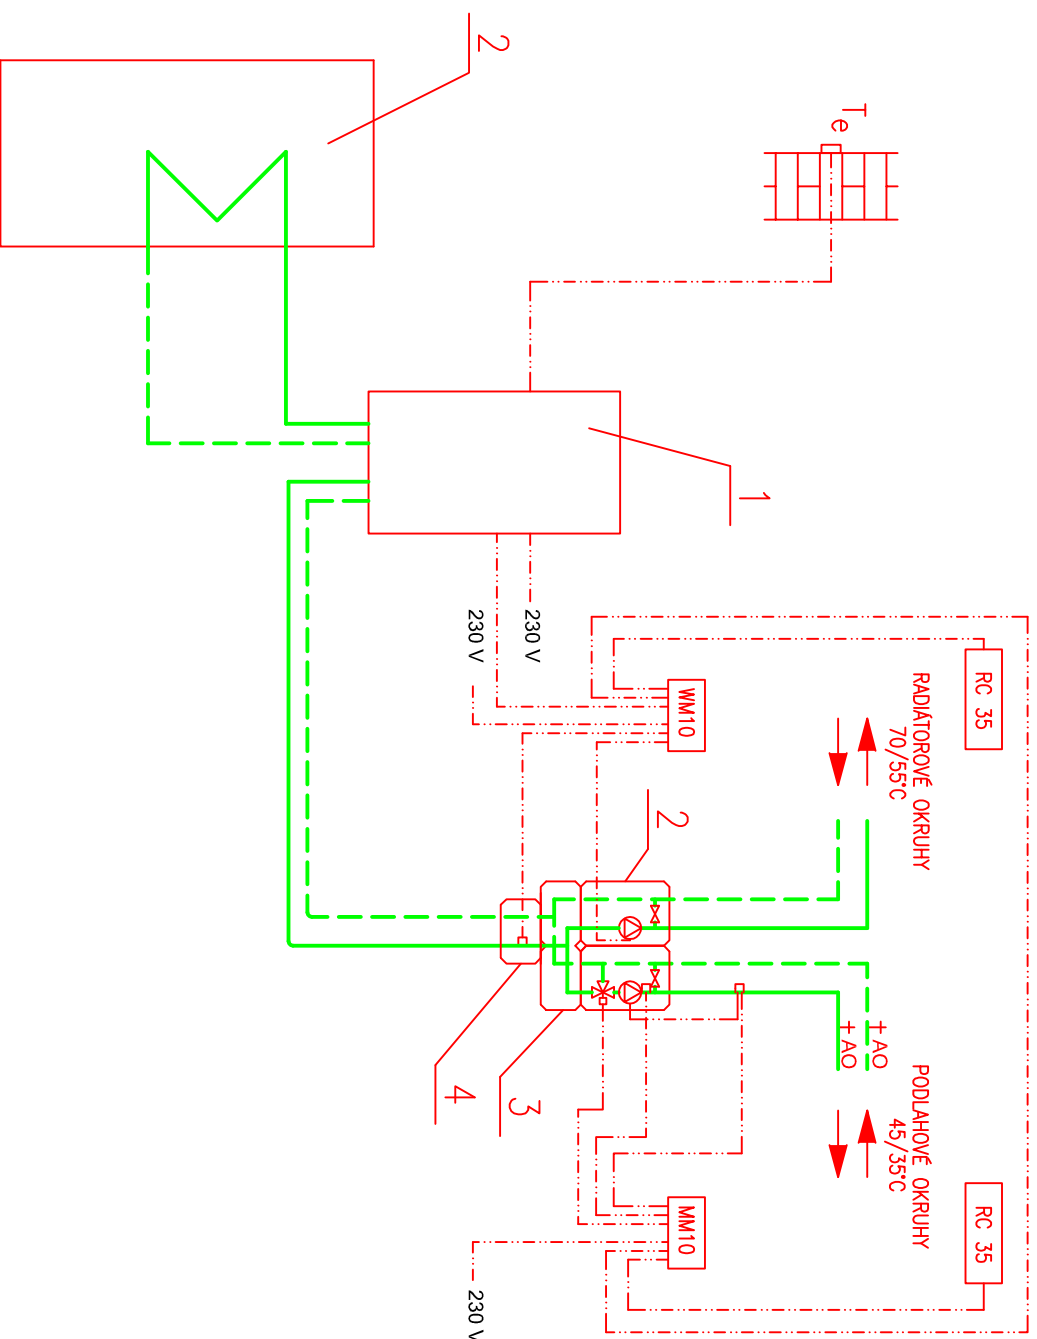

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

- 1 ZÁVEŠNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS GB 152-24, O=24kW
  - 2 ZÁSOBNÍK TUV BUDERUS LOGALUX S 300, V=300L
  - 3 RÝCHLOMONTÁŽNA SADA BUDERUS HS 25
  - 4 RÝCHLOMONTÁŽNA SADA BUDERUS HS 25
  - 5 ROZDELOVAČ A ZBERAČ REHAU HKV-D PRE 4 OKRUHY
  - 6 ROZDELOVAČ A ZBERAČ REHAU HKV-D PRE 7 OKRUHOV
  - 7 ROZDELOVAČ A ZBERAČ REHAU HKV-D PRE 9 OKRUHOV
  - 8 ROZDELOVAČ A ZBERAČ REHAU HKV-D PRE 2 OKRUHY
  - 9 SKRIŇA ROZDELOVAČA REHAU UP3
  - 10 SKRIŇA ROZDELOVAČA REHAU UP1
  - 11 SKRIŇA ROZDELOVAČA REHAU UP2
- NÁBEHOVÁ VODA  
SPÄTNÁ VODA

## LEGENDA

VYPRACOVAL	ING. ŠAJTOŠ	HLAV. PROJ.	 <b>KLIMARI</b> spol. s r.o. BZOVICKA č.30 851 07 BRATISLAVA	ZÁK. Č.	9/2008	Č. PARÉ
ZODPOV. PROJ.	ING. ŠAJTOŠ	KONTROLA		DÁTUM	9/2008	
MIESTO	Bratislava	ULICA		STUPEŇ	PS	
INVESTOR	Ing. Hubáč s manželkou		FORMÁT	2xA4		
STAVBA	Novostavba rodinného domu		MIERKA	1:50		
PROFESIA	Ústredné vykurovanie		ČÍSLO			
VÝKRES	Pôdorys 3.np		VÝKRESU			<b>UK4</b>