


ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ 1:20

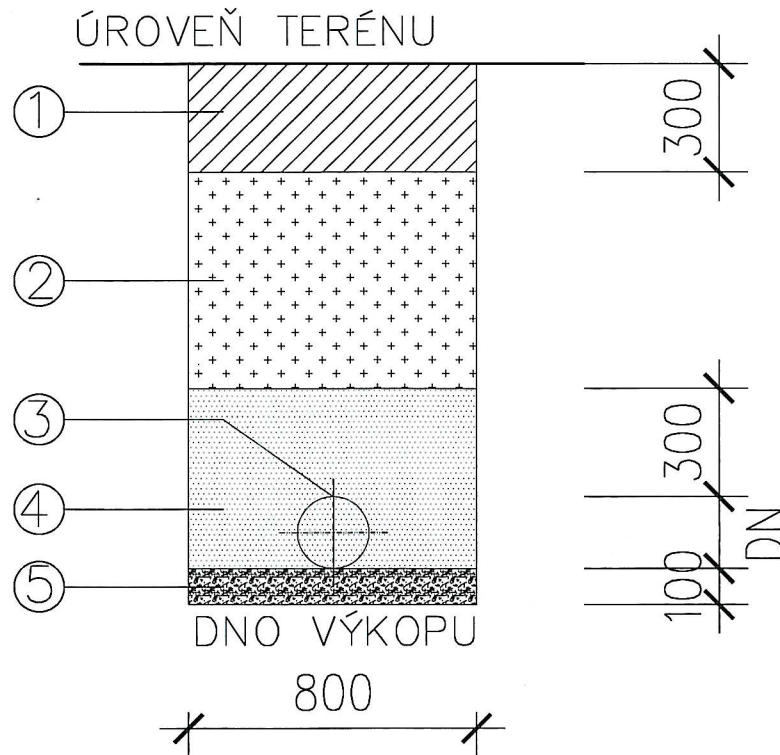

LEGENDA

- ① KONEČNÝ UPRAVENÝ POVRCH TERÉNU
- ② ZÁSYP ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 200 mm
- ③ KANALIZAČNÍ PVC 100, 125, 150, SN 4
- ④ OBSYP VODOVODNÍHO POTRUBÍ PÍSKEM FRAKCE 0–8 mm
- ⑤ PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍ FRAKCE 0–8 mm

OZNÁMKA :

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ
PŘI DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE
NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA