

# ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ (V PŘÍZEMÍ)  
IP43/30


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :

3+PEN, AC 50Hz, 400/230V TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

P1–P7	TŘÍPÓLOVÝ JEDNOTARIFNI ELEKTROMĚR	7 KS
FA1–6	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x25A/B	6 KS
FA7	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x16A/B	1 KS

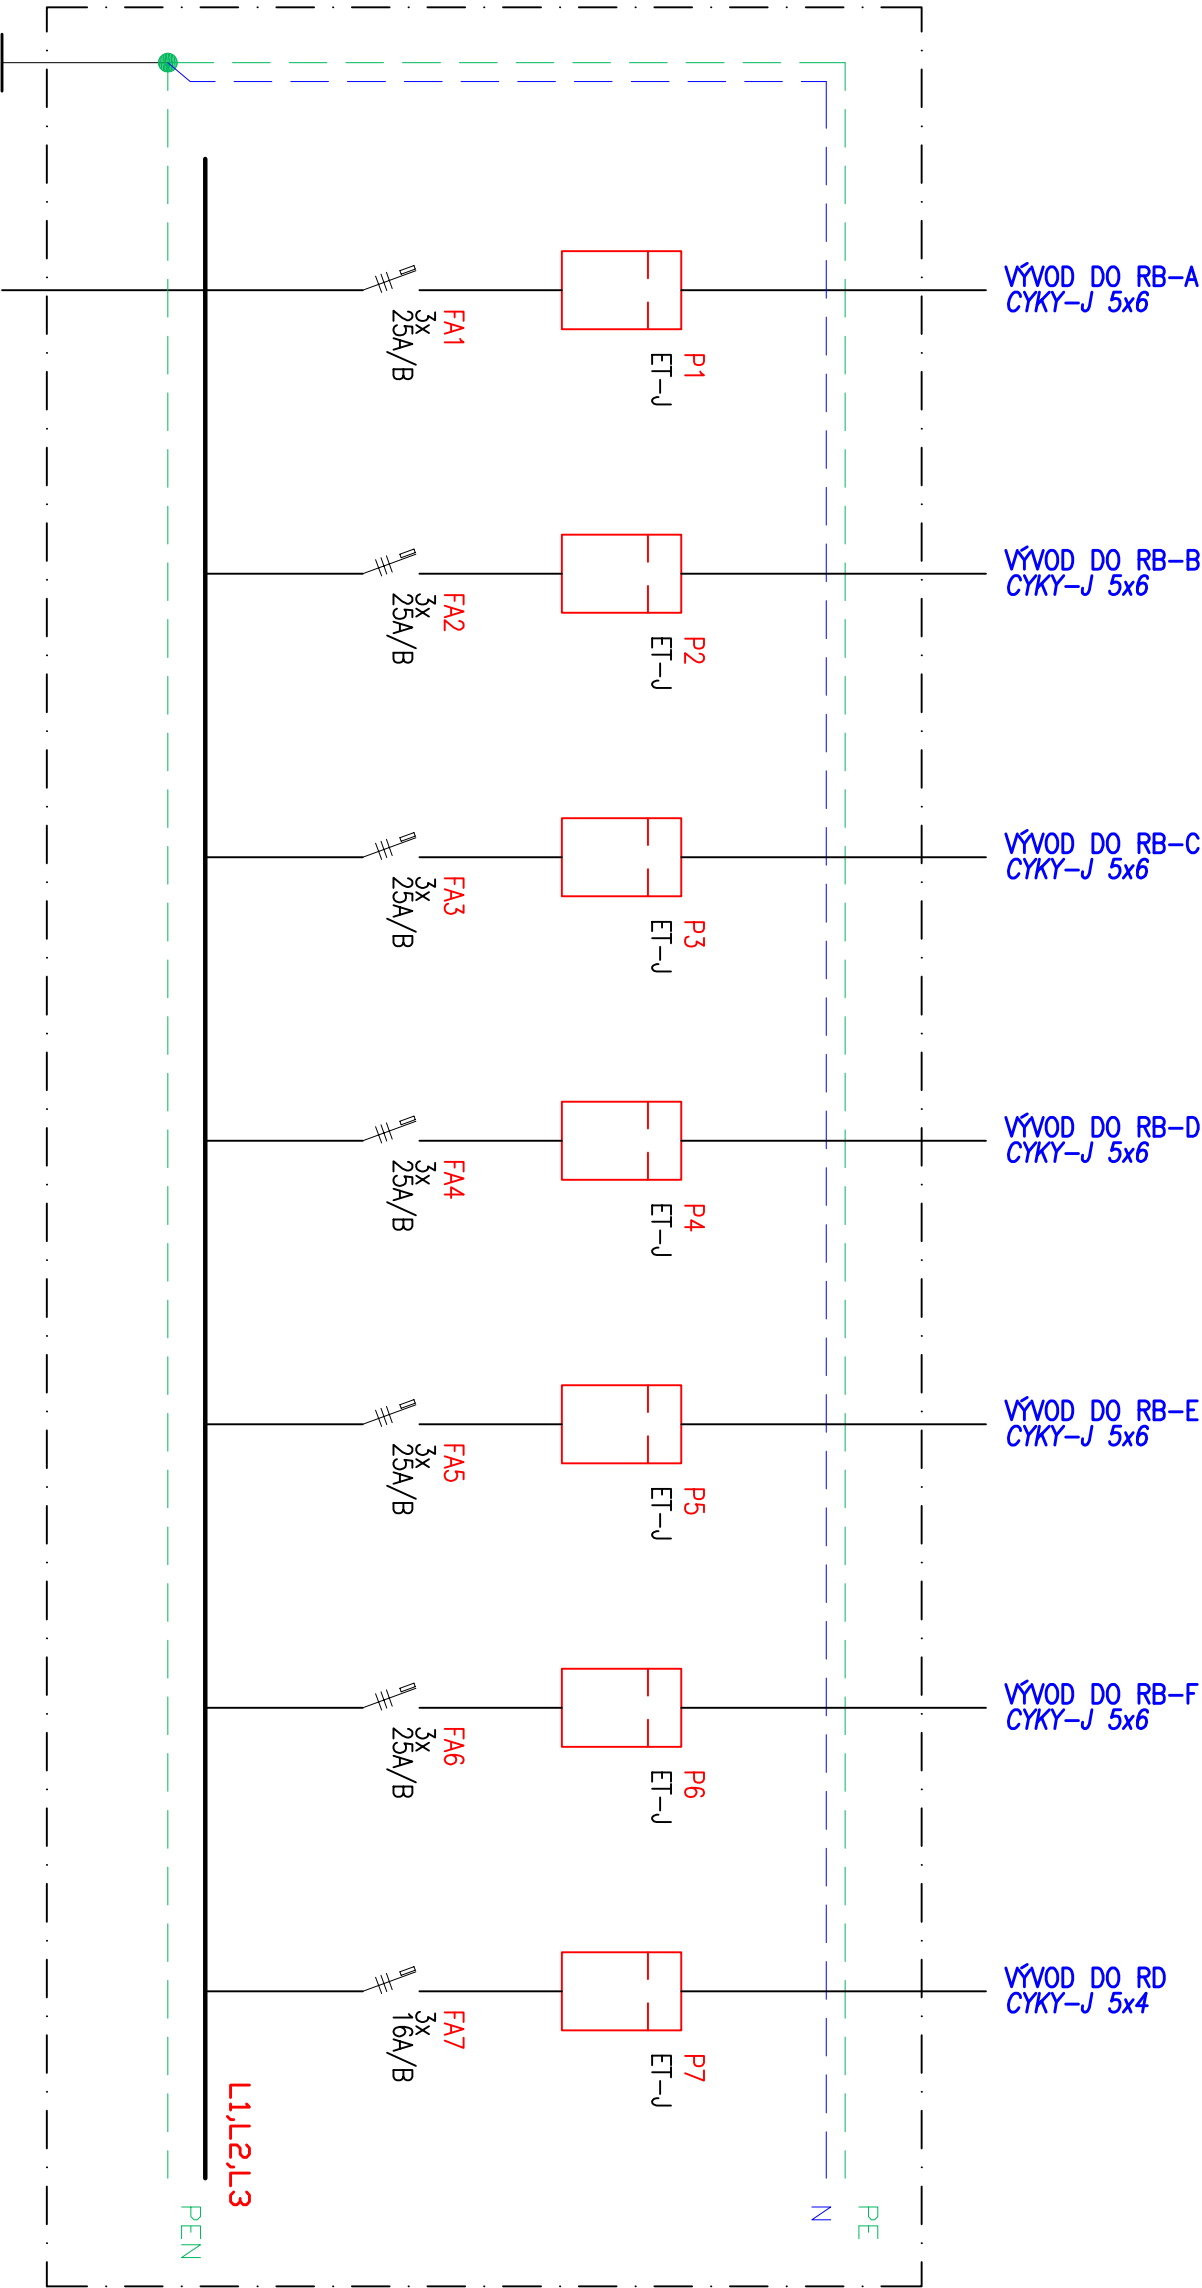

VYPRACOVAL				Ing. HASENŮHRL Petr	KRESLIL	Ing. HASENŮHRL Petr
KRAJ				KRÁLOVÉHRADECKÝ	MÍSTO	SKALČKA
INVESTOR				MACH DRŮBEŽ a.s., LITOMYŠL		
AKCE						
OPRAVA PROSTOR PRO UBÝTOVÁNÍ DOMU Č.P.1						
SKALČKA U HRADCE KRÁLOVÉ						
F.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ						
ČÁST						
F.1.5.4. ELEKTROINSTALACE						
OBSAH						
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE						
					ING. PETR HASENŮHRL	
					projektová činnost ve výstavbě	
					Antonína Slavíčka 44B 568 02 Světlavý	
					Tel +420606117462 Email hp.svtlavy@email.cz	
ČÍSLO ZAKÁZKY					HP65/2015/P	
STUP. DOKUM.					DSP	
DATUM					LEDEN 2016	
FORMAT						
MĚŘÍTKO					-	
ČÍSLO PŘÍLOHY					PARE	
F.1.5.4.5						