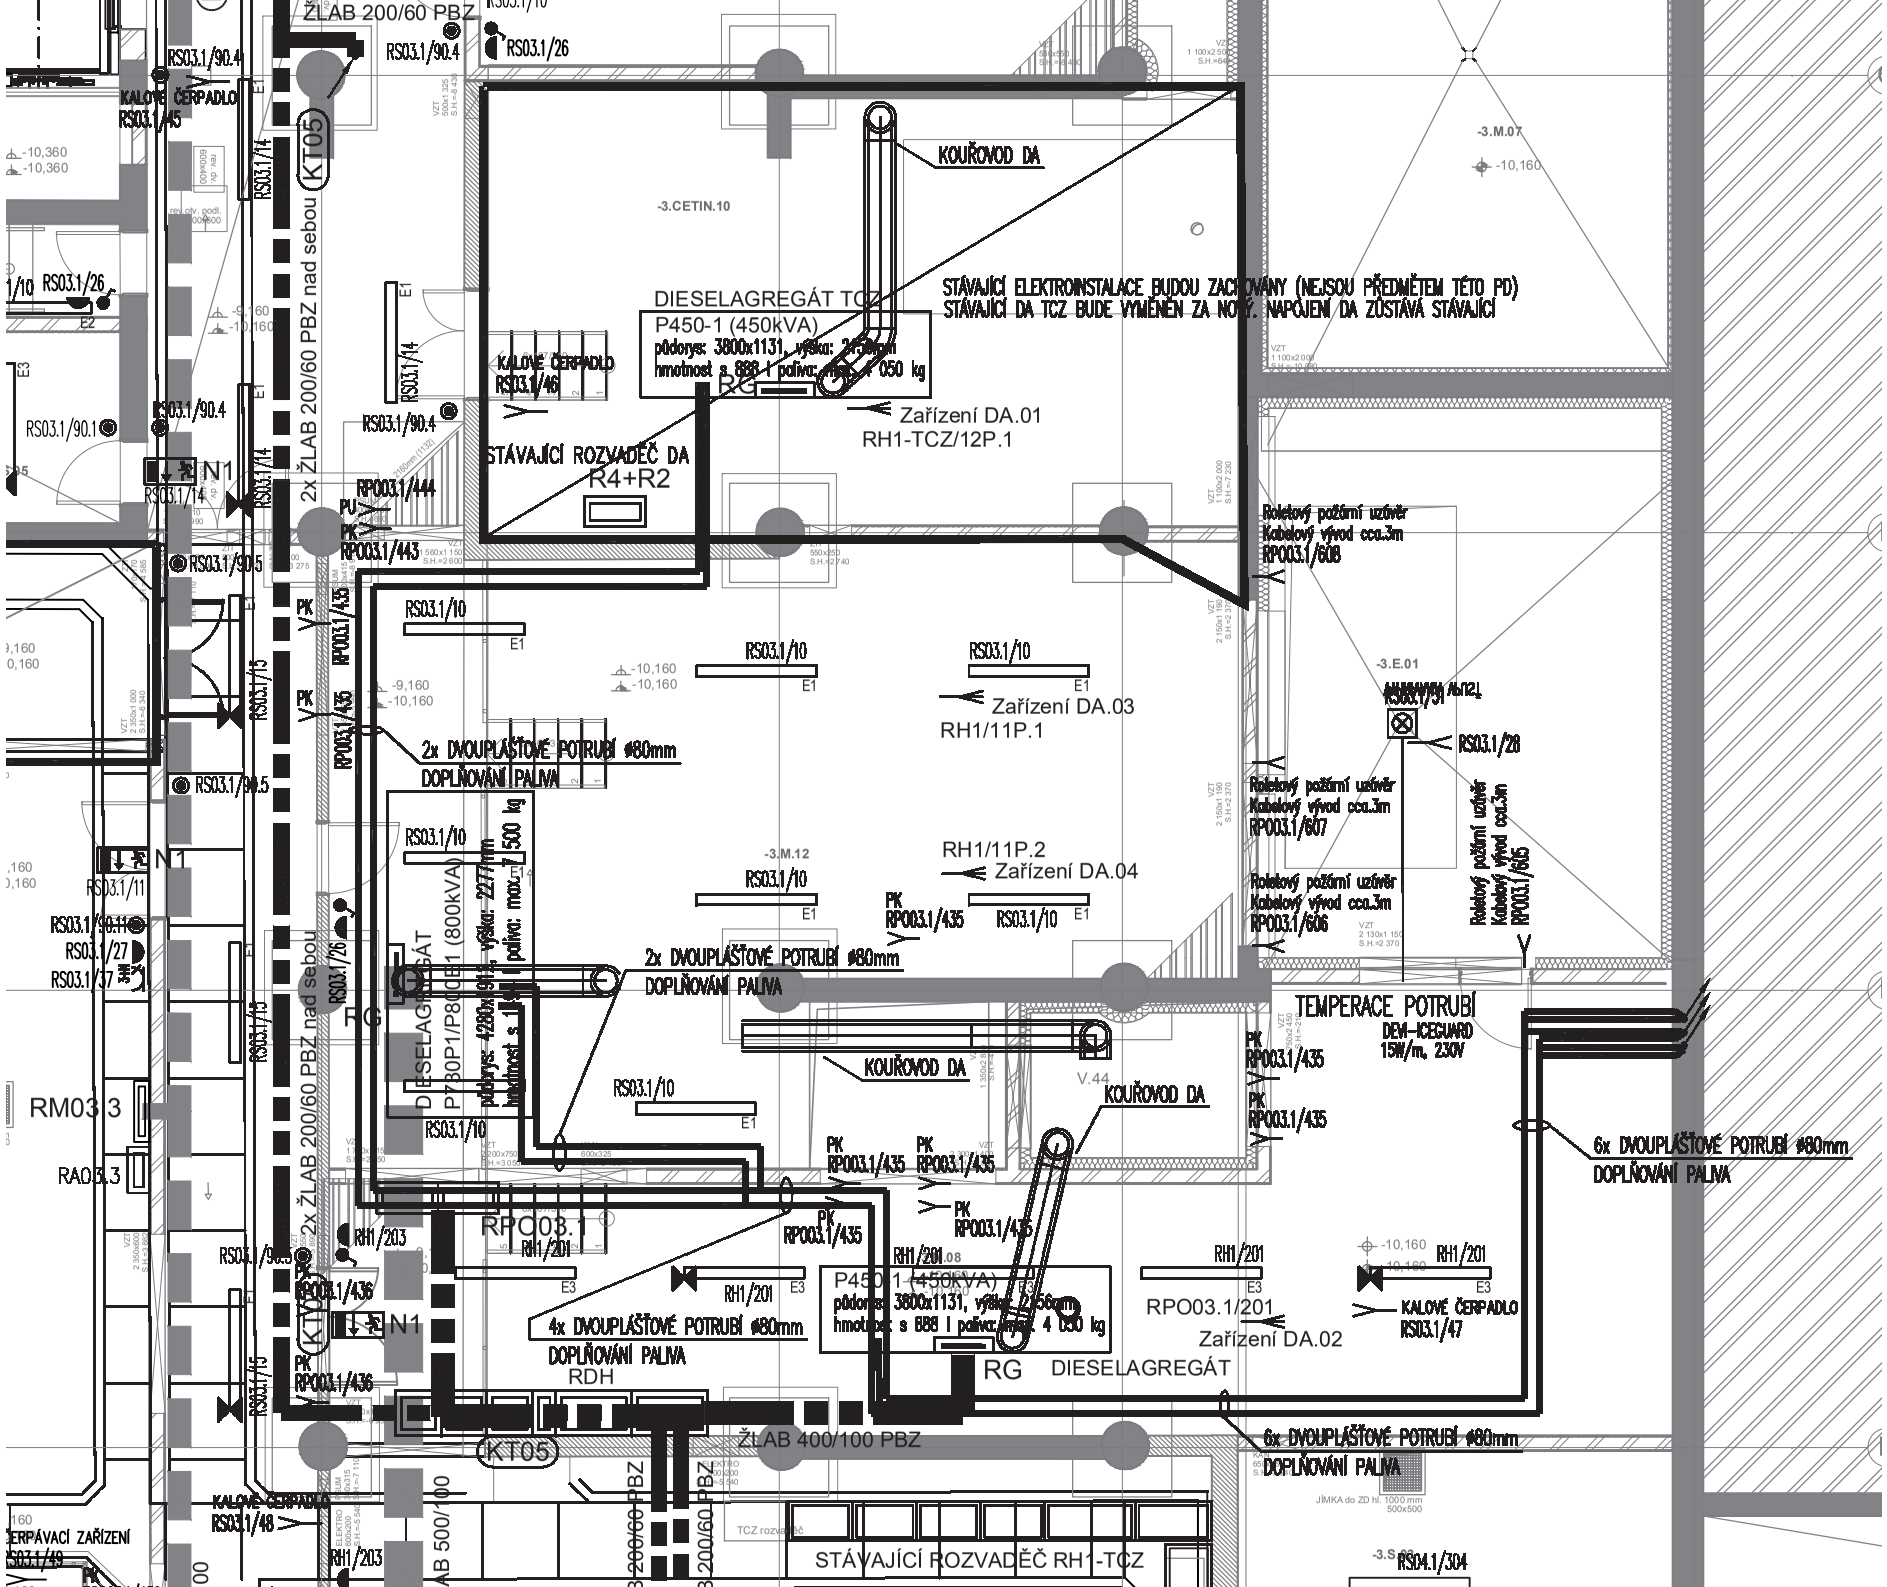
ŽLAB 200/60 PBZ
KOUŘOVOD DA
STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE BUDOU ZACHOVÁNY (NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD)
STÁVAJÍCÍ DA TCZ BUDE VYMĚNĚN ZA NOVÝ. NAPOJENÍ DA ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ
DIESELAGREGÁT TCZ
P450-1 (450kVA)
RG
Zařízení DA.01
RH1-TCZ/12P.1
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ DA
R4+R2
2x ŽLAB 200/60 PBZ nad sebou
Roletový požární uzávěr
Kabelový vývod cca.3m
RPO03.1/608
Zařízení DA.03
RH1/11P.1
2x DVOUPLÁŠŤOVÉ POTRUBÍ ⌀80mm
DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
RH1/11P.2
Zařízení DA.04
RPO03.1/607
RPO03.1/606
RPO03.1/605
TEMPERACE POTRUBÍ
DEVI-ICEGUARD
15W/m, 230V
6x DVOUPLÁŠŤOVÉ POTRUBÍ ⌀80mm
DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
DIESELAGREGÁT
P780P1/P80CB1 (800kVA)
RPO03.1
RH1/203
RH1/201
4x DVOUPLÁŠŤOVÉ POTRUBÍ ⌀80mm
DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
RDH
P450-1 (450kVA)
RPO03.1/201
Zařízení DA.02
KALOVÉ ČERPADLO
RS03.1/47
ŽLAB 400/100 PBZ
ŽLAB 500/100
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RH1-TCZ
ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ
KALOVÉ ČERPADLO
RS03.1/48
RM03.3
RA03.3
N1
KT05
-3.CETIN.10
-3.M.07
-3.M.12
-3.E.01