


Pôdorys strechy

Poznámky

Vodič FeZn ø 8mm uložený na podperách PV31 PV21.
Vzdialenosť podmier je 1m

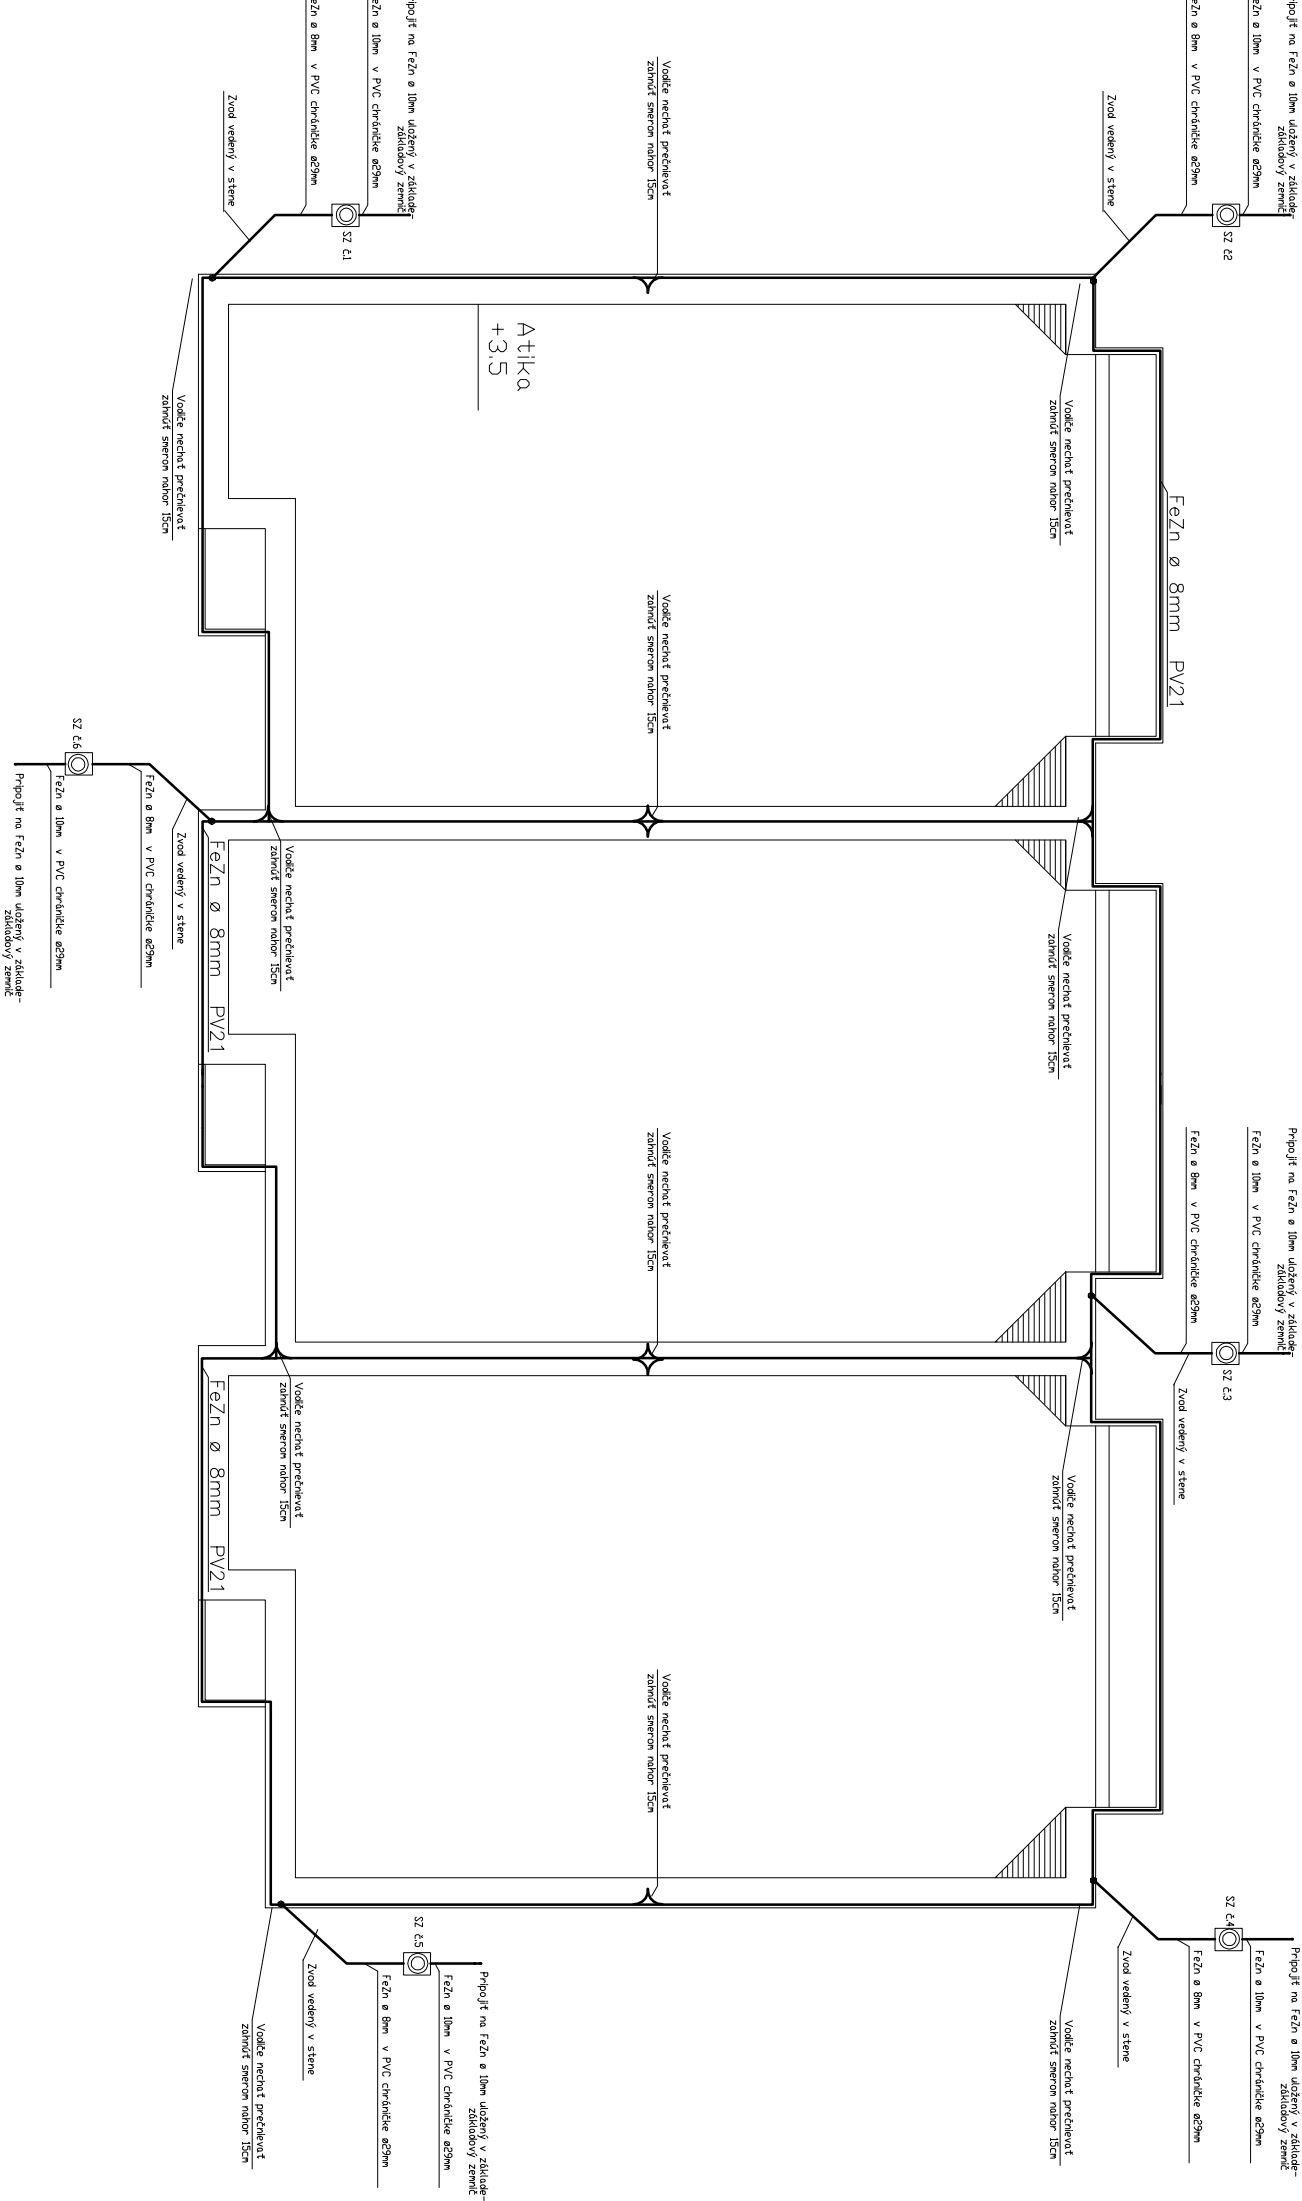

Výpis materiálu

P.číslo	Názov	Typ	Množ.
1	Pozinkovaný vodič	FeZn 10	
2	Pozinkovaný vodič	FeZn 8	
3	Svorka Spojovacia	SS	60 ks
4	Svorka Križová	K	4 ks
5	Svorka Skúšobná	SZ	6 ks
6	Svorka Okapová	SD	6 ks
7	Štítok označovací	št	6 ks
8	Podpera vedenia PV31 a PV21	PV31,PV21	
9	(atika, plochá strecha)		
10	PVC rúra d=29mm		25m
11	skrinka s dvier.i 150x150x150mm		6 ks

Autor		Ing. Marián Györfy	
Zodpov. Projektant		Ing. Ján Bognár	
Hl. Inž. Projektu		Ing. Martin Kuchník	
Investor:		STREBER s.r.o., Jozef FILIP Dolnohorská 68, 94901 Nitra	
Stavba		Novostavba radového domu LINO Dunojské Lužné	
Časť		Elektroinštalácia	
Druh výkresu		Bleskozvod	
		Dátum	02/2014
		Formát	A3
		Mierka	1:
		Stupeň	DSP
		Č. zázaky	Č. výkresu
		Vyhotovenie	E2.5