


**LEGENDA:**

- kabelový vývod obecný
- Externí čidlo teploty a osvětlení
- TERMO 1**  
 — Termohlavice (soubor termohlavic)
- měření teploty C-IT-0200R
- KEY 1**  
 — kódová klávesnice EZS
- DP301**  
 — detektor pohybu 90°
- DK.1**  
 — detektor kouře
- MG.1**  
 — magnet - závrtný nebo přiložený
- ZČ.1**  
 — čidlo záplavy
- SIR.1**  
 — siréna vnější s majákem
- Ž.1**  
 — motor žaluzie/rolety
- S.1.1**  
 — žárovkové světlo 230V stropní
- S.1.1**  
 — žárovkové světlo 230V stropní - stmívatelné
- REK.1**  
 — kabelový vývod 1f
- Z.1**  
 — zásuvka 1f
- C-WS.10**  
 — vypínač C-WS-0400R-Time
- S.1.1**  
 — žárovkové světlo 230V nástěnné
- DP360.1**  
 — detektor pohybu 360°
- VARČIČ.1**  
 — kabelový vývod 3f
- MG.1**  
 — magnet - závrtný nebo přiložený
- V.1**  
 — videovrátný
- V.1**  
 — ovladač zapínací řazení 1/0
- Z.1**  
 — zásuvka 3f
- V.1**  
 — klasický jednopólový spínač řazení 1
- V.1**

**UPOZORNĚNÍ:**

Veškeré rozvody pro osvětlení se předpokládá provést kabely typu CYKY 3Jx1,5mm<sup>2</sup>, a 5Jx1,5mm<sup>2</sup> pro LED pásy, a to jako skryté v podhledu. Veškeré zásuvkové rozvody se předpokládá provést kabely typu CYKY 3Jx2,5mm<sup>2</sup>, 5Jx2,5mm<sup>2</sup> a to v podhledu. Veškeré zásuvkové budou připojeny přes proudový chránič s citlivostí 30mA.  
 Nap. soustava: TNS, 3 + PE + N, 400V/230V, 50 Hz stř.  
 Ochrana proti dotyku: dle ČSN 33-2000-4-41 ed.2  
 samočinným odpojením od zdroje  
 pospojením  
 proudovými chrániči  
 Prostředí: dle ČSN 33-2000-3  
 Umístění zařízení je pouze informativní. Přesné umístění zařízení se provede dle investora při instalaci. Kabely doporučují vést v plastových chráničkách, zejména datové kabely.

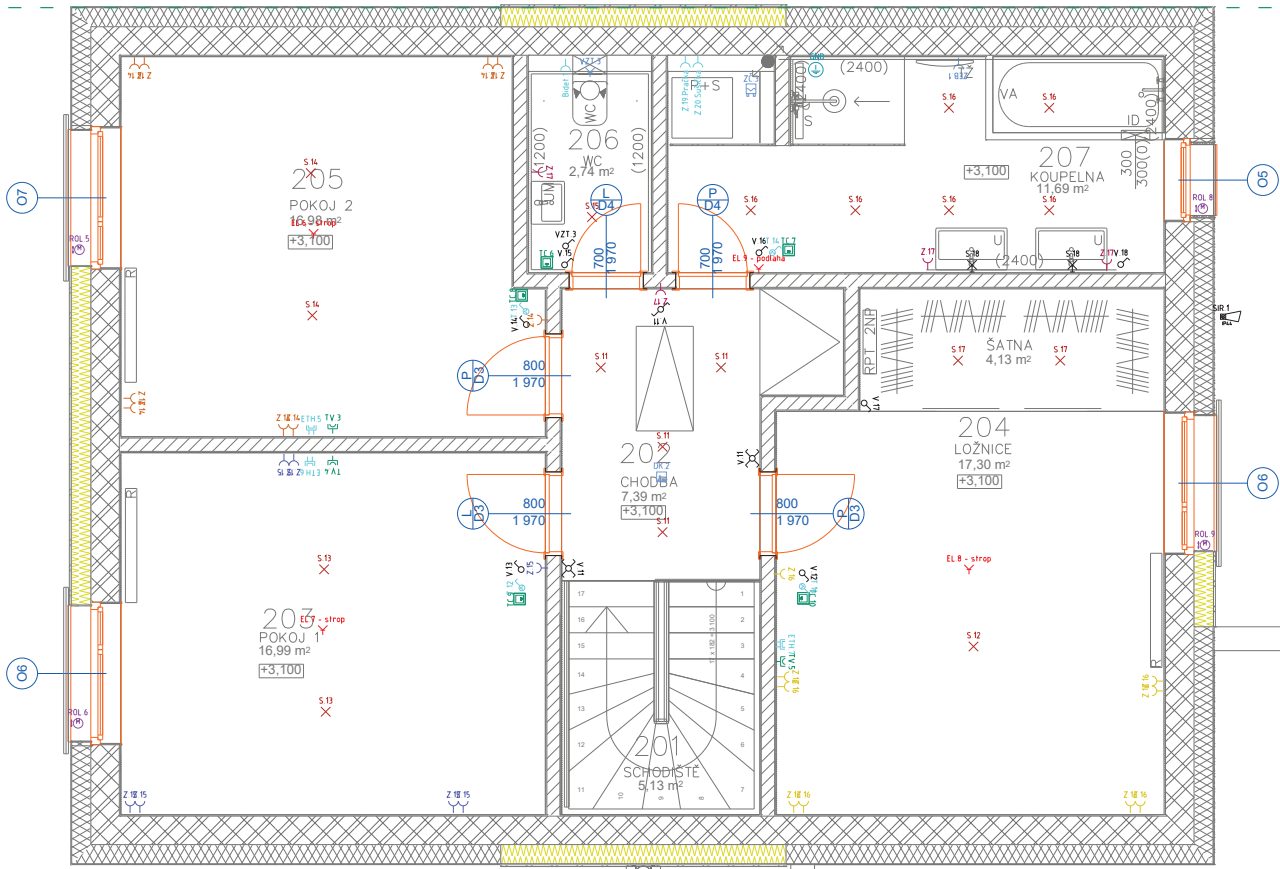

Umístěno na střeše/fasádě  
 CRI-1  
 GIOM 3000 STA WIFI 1  
 FTV 1

LEGENDA:

- kabelový vývod obecný
- Externí čidlo teploty a osvětlení
- Termohlavice (soubor termohlavic)
- měření teploty C-IT-0200R
- kódová klávesnice EZS
- detektor pohybu 90°
- detektor kouře
- magnet - závrtný nebo přiložený
- čidlo záplavy
- siréna vnější s majákem
- motor žaluzie/rolety
- žárovkové světlo 230V stropní
- žárovkové světlo 230V stropní - stmívatelné
- kabelový vývod 1f
- zásuvka 1f
- vypínač C-WS-0400R-Time
- žárovkové světlo 230V nástěnné
- detektor pohybu 360°
- kabelový vývod 3f
- magnet - závrtný nebo přiložený
- videovrátný
- ovladač zapínací řazení 1/0
- zásuvka 3f
- klasický jednopólový spínač řazení 1

**UPOZORNĚNÍ:**  
 Veškeré rozvody pro osvětlení se předpokládá provést kabely typu CYKY 3Jx1,5mm<sup>2</sup>, a 5Jx1,5mm<sup>2</sup> pro LED pásy, a to jako skryté v podhledu. Veškeré zásuvkové rozvody se předpokládá provést kabely typu CYKY 3Jx2,5mm<sup>2</sup>, 5Jx2,5mm<sup>2</sup> a to v podhledu. Veškeré zásuvkové budou připojeny přes proudový chránič s citlivostí 30mA.  
 Nap. soustava: TNS, 3 +PE +N, 400V/230V, 50 Hz stř.  
 Ochrana proti dotyku: dle ČSN 33-2000-4-41 ed.2  
 samočinným odpojením od zdroje  
 pospojením  
 proudovými chrániči  
 Prostředí: dle ČSN 33-2000-3  
 Umístění zařízení je pouze informativní. Přesné umístění zařízení se provede dle investora při instalaci. Kabely doporučuji vést v plastových chráničkách, zejména datové kabely.