

Michal Špás  
Pravy 5  
533 41 Pravy

naše značka  
5001275401

vyřizuje  
Dušan Mlejnek

datum  
22.03.2016

Věc:

**STL plynovodní přípojka, č.p. 5, Pravy**

Obec: Pravy

Ulice: 5

K.ú. - p.č.: Neuvedeno

Stavebník: Michal Špás , Pravy 5 , 533 41 Pravy

Účel stanoviska: Výzva k doplnění Žádosti o připojení k distribuční soustavě a stanovení podmínek

Žádost o připojení k distribuční soustavě č. 2001278680

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Vážený žadateli,  
pro náležitě posouzení Vaší Žádosti o připojení k distribuční soustavě (dále jen "Žádost") a pro zpracování návrhu Smlouvy o připojení k distribuční soustavě, je potřebné k Žádosti:

- doložit projektovou dokumentaci (dále jen "PD") minimálně ve dvou vyhotoveních zpracovanou v souladu s níže uvedenými podmínkami. Jedno vyhotovení PD zůstane pro potřeby PDS.

Ke způsobu napojení odběrného plynového zařízení (dále jen "OPZ") Vám sdělujeme následující podmínky:

#### 1. MÍSTO A ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Objekt bude napojen na náklady investora novou STL plynovodní přípojkou napojenou na stávající STL plynovod a ukončenou na hranici pozemku HUP (hlavní uzávěr plynu) dle přiložené situace.

a) Stávající plynovod níže uvedených technických parametrů

Materiál: PE

Dimenze: 50

Vlastník plynovodu: RWE GasNet, s.r.o.

b) Nově budovaná plynovodní přípojka níže uvedených technických parametrů

Materiál: PE 100 s ochranným pláštěm včetně svislé části

Dimenze\*: minimálně 32

Provozní tlak [kPa]: 300

Délka přípojky\* (m): 3

c) Měřicí zařízení (fakturační plynoměr):

Umístění plynoměru: hranice pozemku

Typ a velikost plynoměru\*: G4

Rozteč [mm]: 250

Tlak při měření [kPa]\*: 2,0

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

Na OPZ bude před i za plynoměrem osazen kulový uzávěr.

\*Tyto navrhované technické parametry musí být prověřeny projektantem, který musí posoudit veškeré okolnosti (prostorové uspořádání ostatních inženýrských sítí, budoucí navýšení odběru plynu atd.) mající vliv na trasu, dimenzi navrhovaného plynárenského zařízení a požadované parametry odběrného plynového zařízení.

## 2. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

Při zpracování PD je nutno dodržovat platné právní předpisy, požadavky norem a zejména technické požadavky PDS Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí uvedené na webových stránkách PDS <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

Budou dodrženy stanoviska vlastníků pozemků a správců ostatních inženýrských sítí.

Lhůta pro doplnění výše uvedených dokumentů je stanovena na 12 měsíců od data uvedeného na této výzvě. V případě nedoplnění požadovaných dokumentů ve stanovené lhůtě nebude vaše žádost dále posuzována.

Konzultace technických řešení plynárenských zařízení viz kontaktní systém na <http://www.rwe-distribuce.cz>.

Majetkoprávní vztahy k vybudované plynovodní přípojce lze řešit takto:

a) Vlastník plynovodní přípojky převede kupní smlouvou vlastnické právo k plynovodní přípojce na Provozovatele. Cena a další podmínky převodu vlastnictví jsou stanoveny aktuálním ceníkem Provozovatele v době uzavření kupní smlouvy, který je dostupný dálkovým způsobem na webových stránkách Provozovatele.

b) Plynovodní přípojka zůstane ve vlastnictví Zákazníka, který zajistí bezpečný a spolehlivý provoz v souladu s právními předpisy. Před připojením Zákazníka (montáž měřicího zařízení) Zákazník prokáže, že má smluvně zajištěn řádný provoz plynovodní přípojky.

Tento dokument N E N A H R A Z U J E stanovisko PDS k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001275401 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Dušan Mlejnek  
technik přípoj.a rozvoje PZ-Čechy východ  
odbor přípoj. a rozvoj PZ-Čechy východ  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420495060462  
[dusan.mlejnek@rwe.cz](mailto:dusan.mlejnek@rwe.cz)

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

**Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001275401 ze dne 22.03.2016.**

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Michal Špás , Pravy 5 , 533 41 Pravy. K.ú.: Neuvedeno.

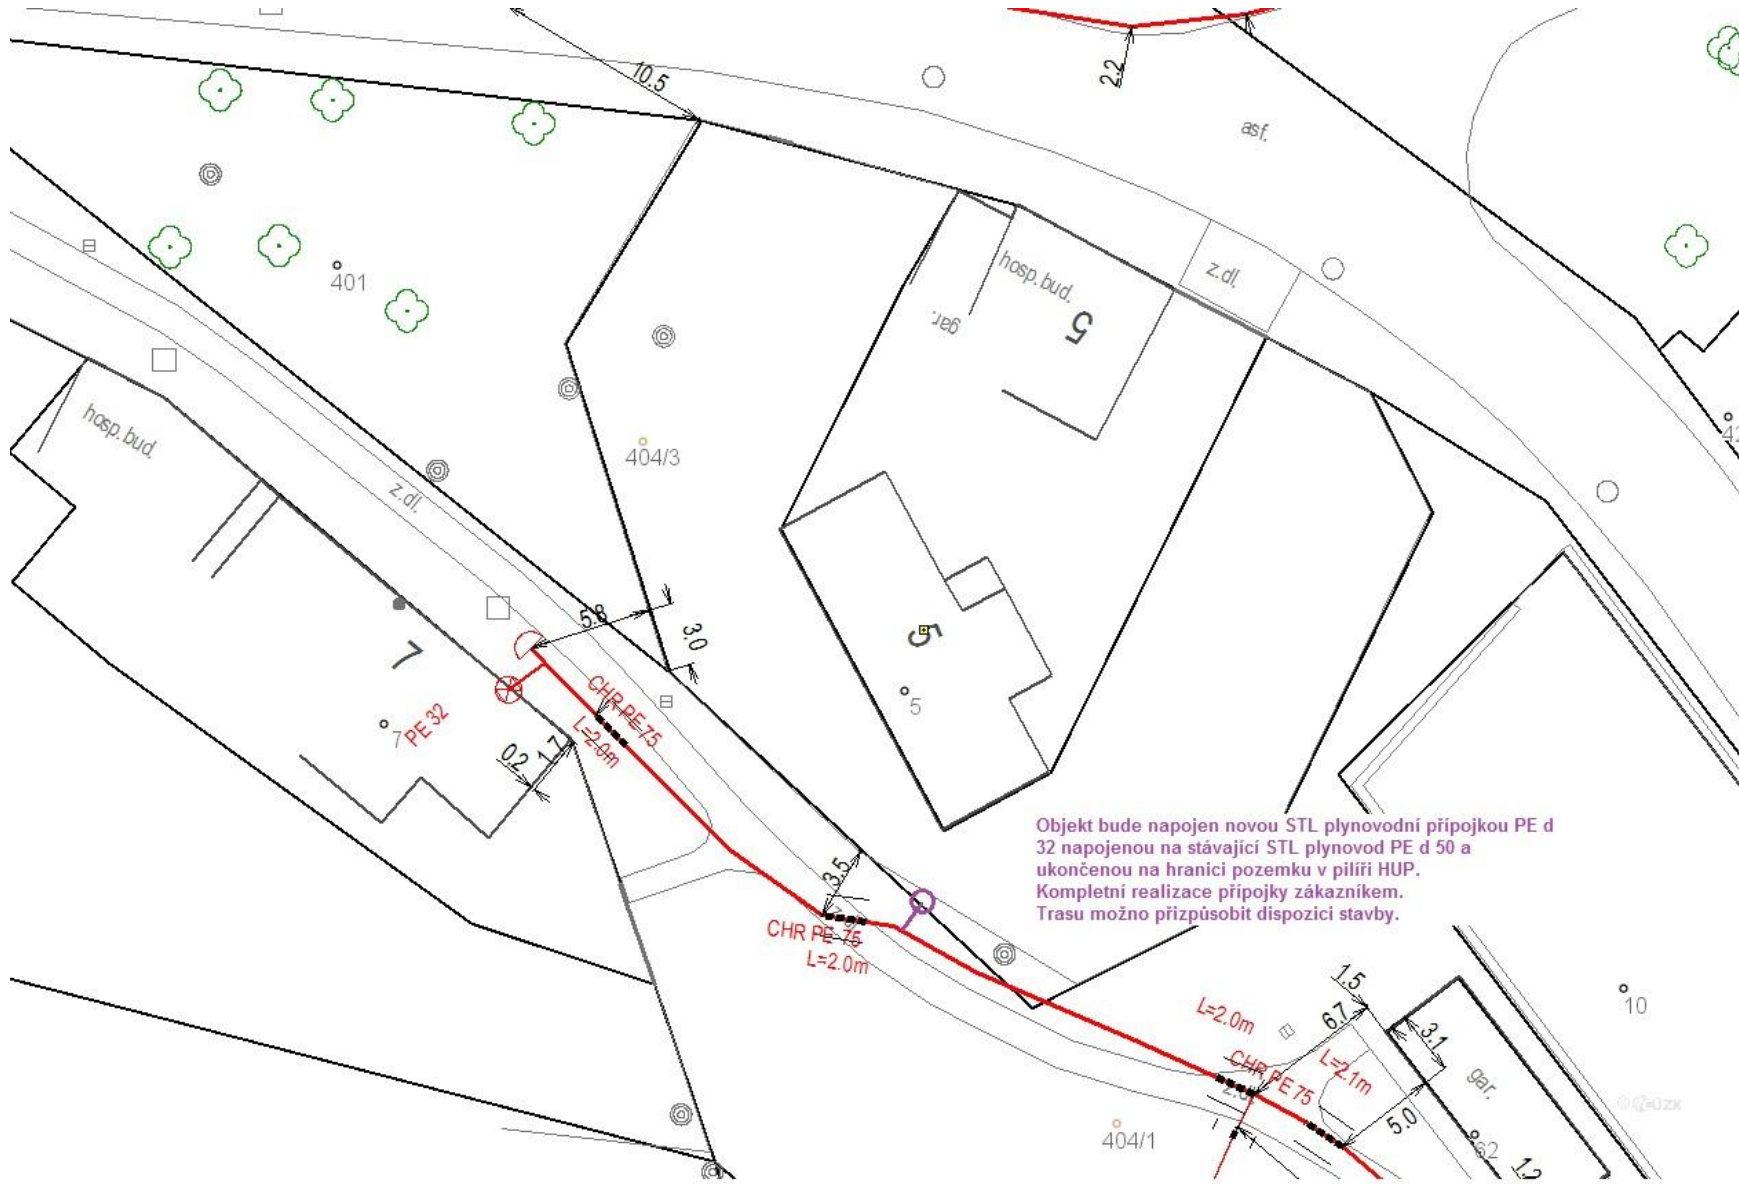

**Legenda:**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | linie plynovodu<br><b>NTL</b> |
|  | <b>STL</b>                    |
|  | <b>VTL</b>                    |
|  | <b>WTL</b>                    |
|  | nefunkční                     |
|  | výstavba                      |
|  | regulační stanice             |
|  | ochranné zařízení             |
|  | kabel                         |
|  | elektropřípojka               |
|  | kabel protikorozní ochrany    |
|  | anodové uzemnění              |
|  | stanice katodové ochrany      |