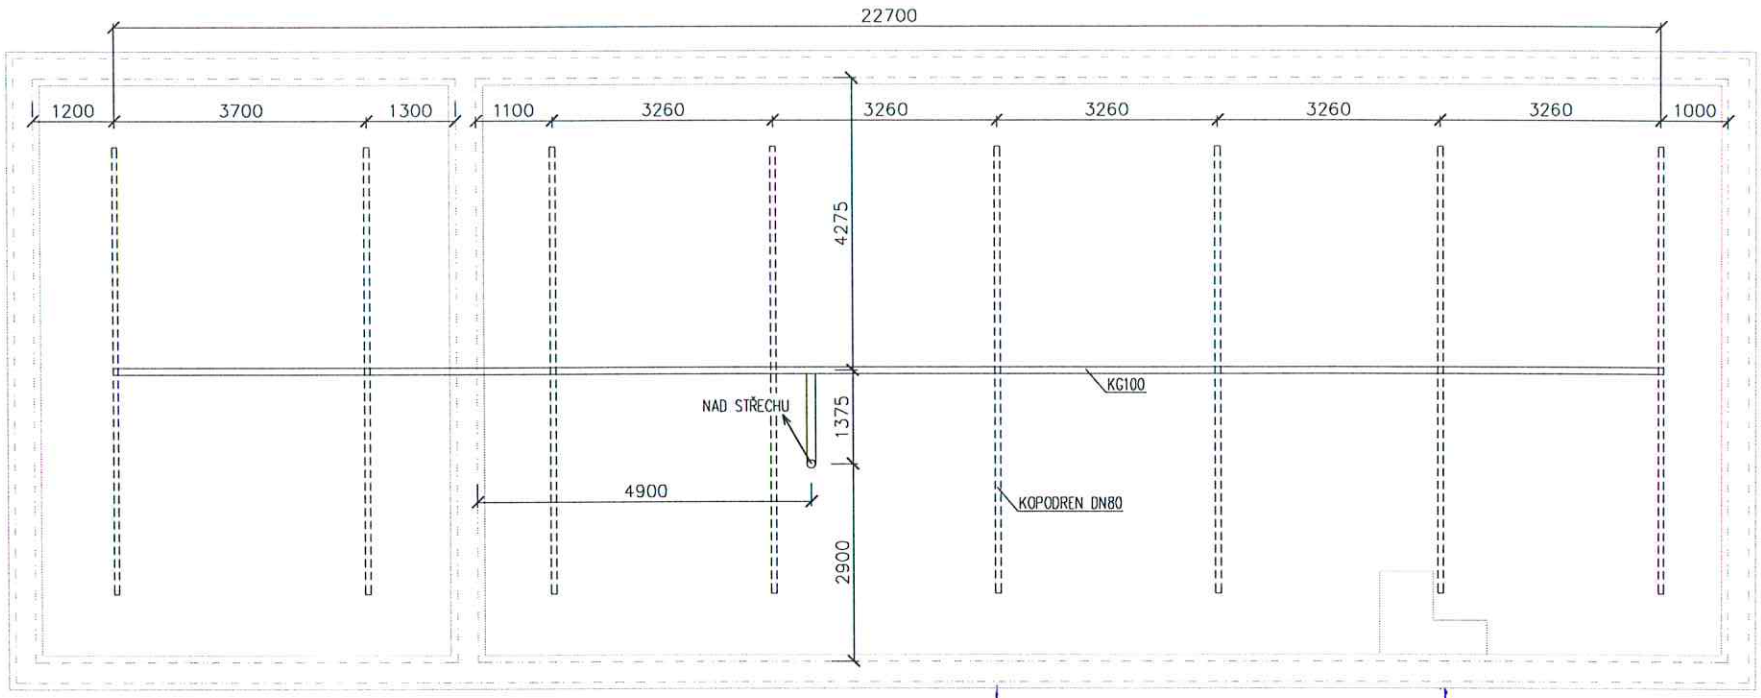

TBDASA

3000

6000

LEGENDA:

OBRYS ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ

PERFOROVANÉ PE POTRUBÍ KOPODREN, PRŮMĚR 80mm (VÝROBCE KOPOS KOLÍN)

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG DN100

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG DN125, UKONČENO NAD STŘECHOU VĚTRACÍM KOMÍNKEM

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE POLOŽENO VE VRSTVĚ KAMENIVA FR. 32/63. TLOUŠŤKA VRSTVY KAMENIVA BUDE MIN.150mm. VRSTVA KAMENIVA BUDE OD BETONOVÉ DESKY ODDĚLENA GEOTEXTÍLIÍ 200g/m2 – ABY NEDOCHÁZELO K ZATĚKÁNÍ BETONU DO KAMENIVA.

SBĚRNÉ (DRENÁŽNÍ) POTRUBÍ BUDE OPATRNĚ OBSYPÁNO JEMNÝM KAMENIVEM FR.4/8, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ A BUDE VYSPÁDOVÁNO SMĚREM KE KONCI POTRUBÍ TAK, ABY MOHL PŘÍPADNÝ KONDENZÁT STÉKAT A ZASAKOVAT SE DO PODLOŽÍ PŘES DRENÁŽNÍ POTRUBÍ. KE SVISLÉMU ODVĚTRÁVACÍMU POTRUBÍ BUDE V ÚROVNI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PŘIVEDEN S REZERVOU EL.KABEL PRO PŘÍPADNOU MONTÁŽ VENTILÁTORU NA POTRUBÍ.

JAKO PROTIRADONOVÁ/HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA BUDE POUŽIT ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL.4mm V JEDNÉ VRSTVĚ CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ NA NAPENETROVANÝ PODKLAD.

PROSTUPY KANALIZACE ZÁKLADOVOU DESKOU BUDOU PROVEDENY POMOCÍ TVAROVEK TOPWET – KG TRUBKA S INTEGROVANÝM NATAVITELNÝM LÍMCEM – TYP TW PSS125/500 NEBO TW PSS 110/500. UŽŠÍ TVAROVKA SE MŮŽE POUŽÍT PRO OSTATNÍ PROSTUPY MENŠÍCH PRŮMĚRŮ (NAPŘ.VODA, ELEKTRO) S TÍM, ŽE SE VNITŘNÍ PROSTOR UTĚSNÍ TĚSNÍCÍ ŠŇŮROU VKLÁDANOU DO TIXOTROPNÍHO TMELU (NAPŘ. GUMOASFALT SA 27 – VÝROBCE PARAMO).

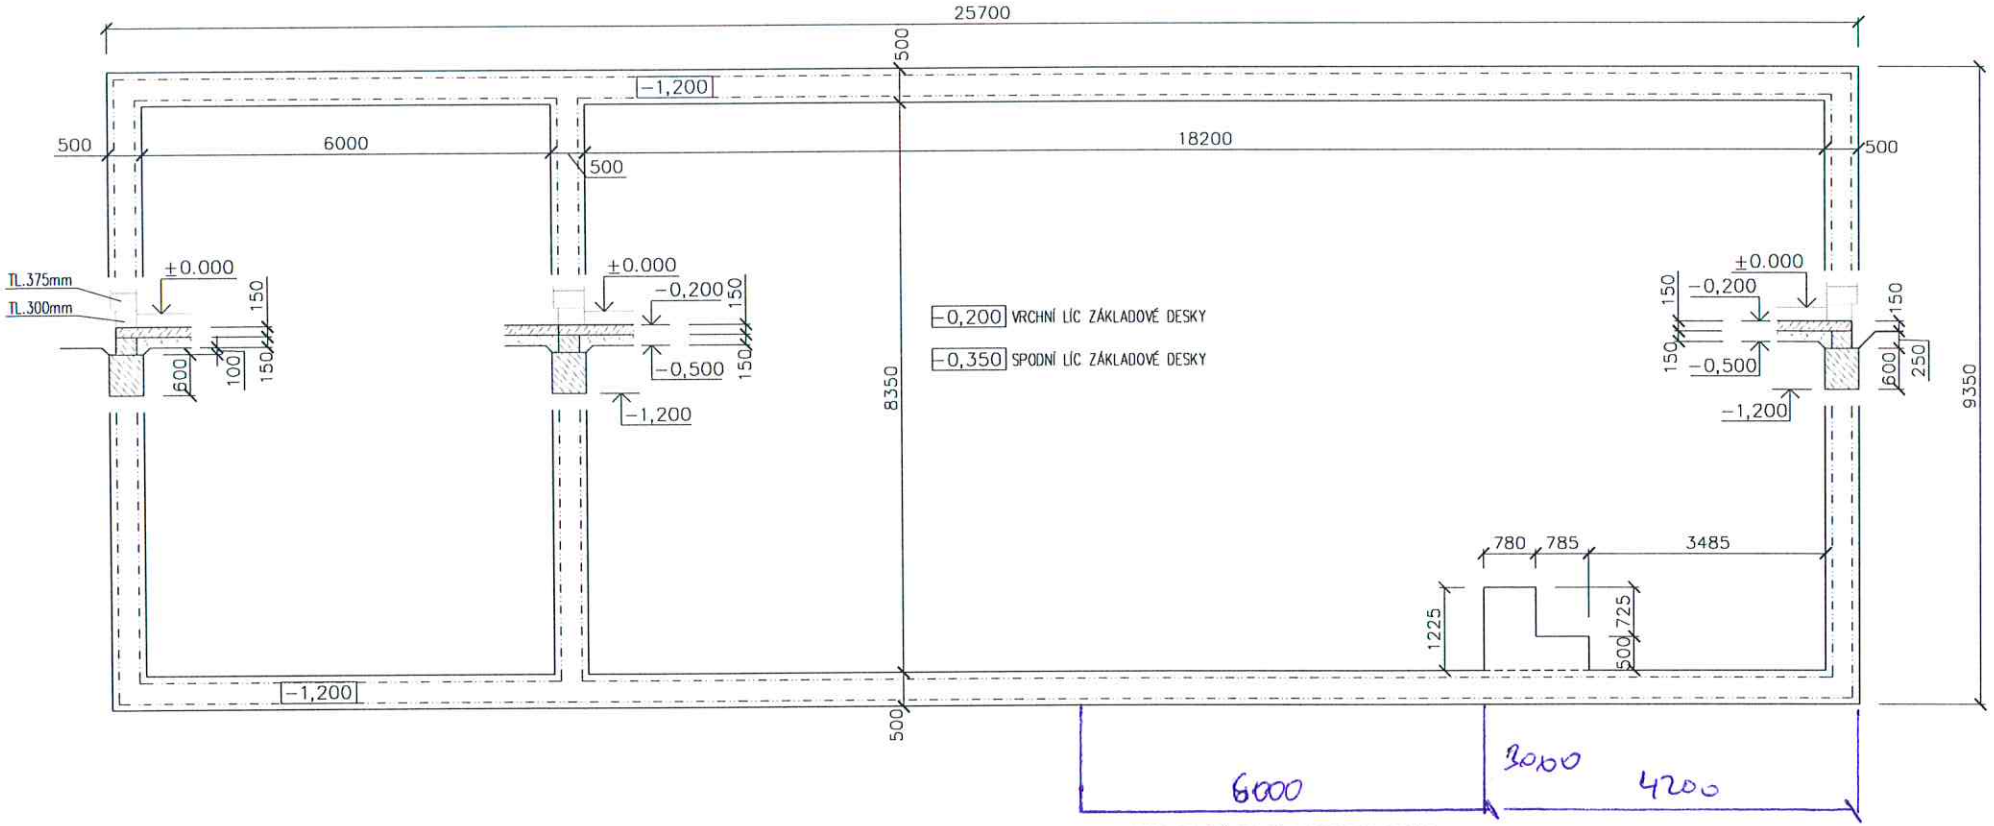

BETON POUŽITÝ PRO ZÁKLADOVÉ PASY C16/20.
BETON POUŽITÝ PRO ZÁKLADOVOU DESKU C20/25 + KARI SÍŤ 150x150x6mm.

POD ZÁKLADOVOU DESKOU V KAMENNÉM PODSYPU FR.32/63 BUDE PROVEDENO ODVĚTRÁNÍ PŮDNÍHO VZDUCHU – VIZ.VÝKRES PROTIRADONOVÉHO OPATŘENÍ !

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ +-0,000 BUDE ČISTÁ PODLAHA V 1.NP, COŽ BUDE cca300mm NAD BUDOUCÍ ÚROVNÍ SILNICE V MÍSTĚ VJEZDOVÝCH VRAT.

LEGENDA:

- OBRYS ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ – TL.300mm
- BETON C16/20 XC1
- BETON C20/25 XC1
- HUTNĚNÝ KAMENNÝ PODSYP FR.32/63 (TL.MIN.150mm)
- HUTNĚNÝ KAMENNÝ PODSYP FR.0/32 – SPODNÍ VRSTVA

NEZAPOMENOUT POLOŽIT ZEMNÍCÍ PÁSEK A PROVÉST VÝVODY KE ZKUŠEBNÍM SVORKÁM A K ROZVADĚČI VIZ. VÝKRES ELEKTRO.

SKRÝVKU ORNICE PROVÉST V TLOUŠŤCE MINIMÁLNĚ 150mm.