
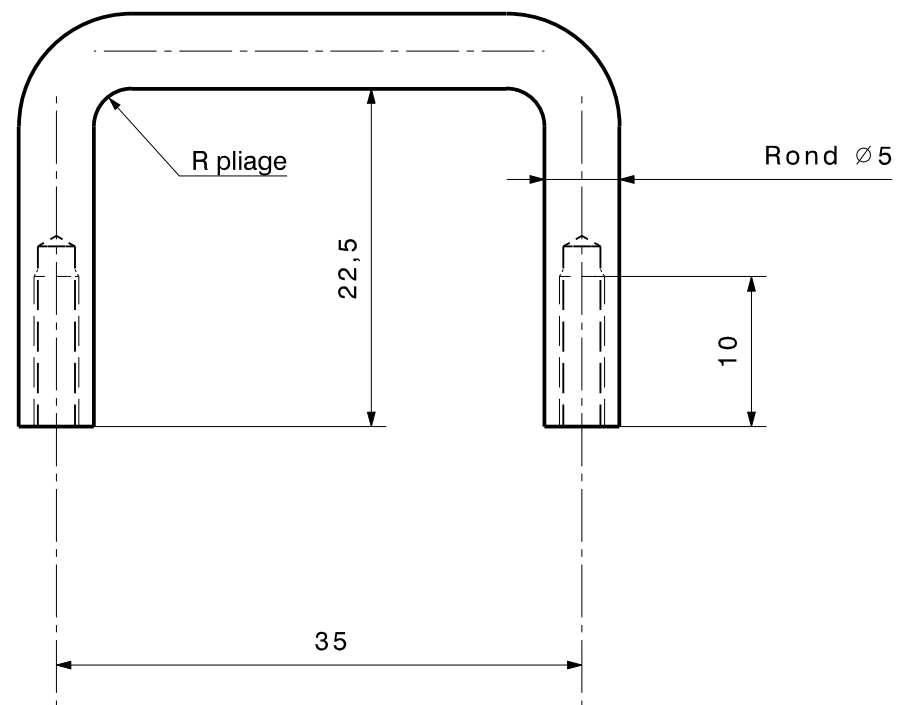


H G F E D C B A

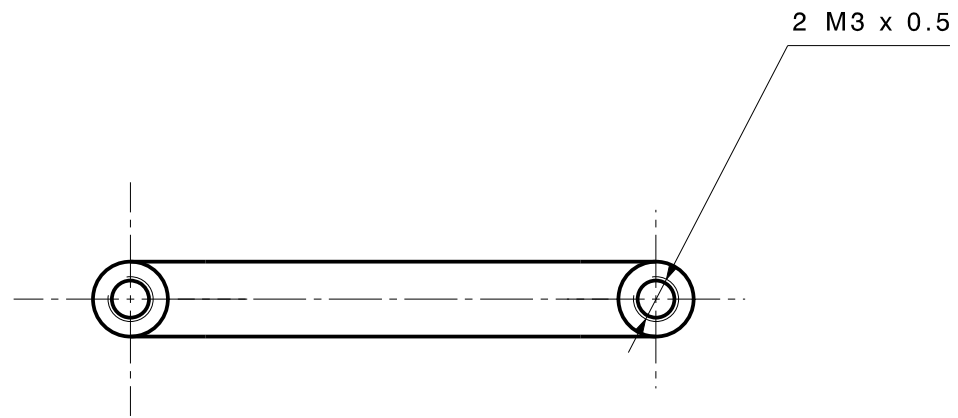

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
A	-	-	Edition initiale
<i>Ind</i>	<i>Date</i>	<i>Dessinateur</i>	<i>Nature de la modification</i>
			<i>Signature</i>

Observation :
-

Matière : INOX	être reproduit ou communiqué sans son autorisation	Tolérances générales d'usinage (sauf indications contraires) ISO 2768 - mK
Traitement : -	Etat de surface : Ra = 1,6	Ebavurage 0,1 à 0,3
Protection : -	Sauf indication : -	Rayon d'outil R max. = 0,4
		Température de référence 20°C

Dessinateur: riveaultf	Date : 05/03/2014	Signature :	
Vérificateur: riveaultf	Date : 07/03/2014	Signature :	
Approbateur: riveaultf	Date : 07/03/2014	Signature :	

POIGNEE
Boitier IVF - V2

Echelle	Format	Planche
2:1	A3	1/1

DEA
STEX/LIME

MET MCIS- CEG PD- K 0098 306 A -

H G F E D C B A

4

4

3

3

2

2

1

1