


400 4045 555  
 250 4405 345  
 5000

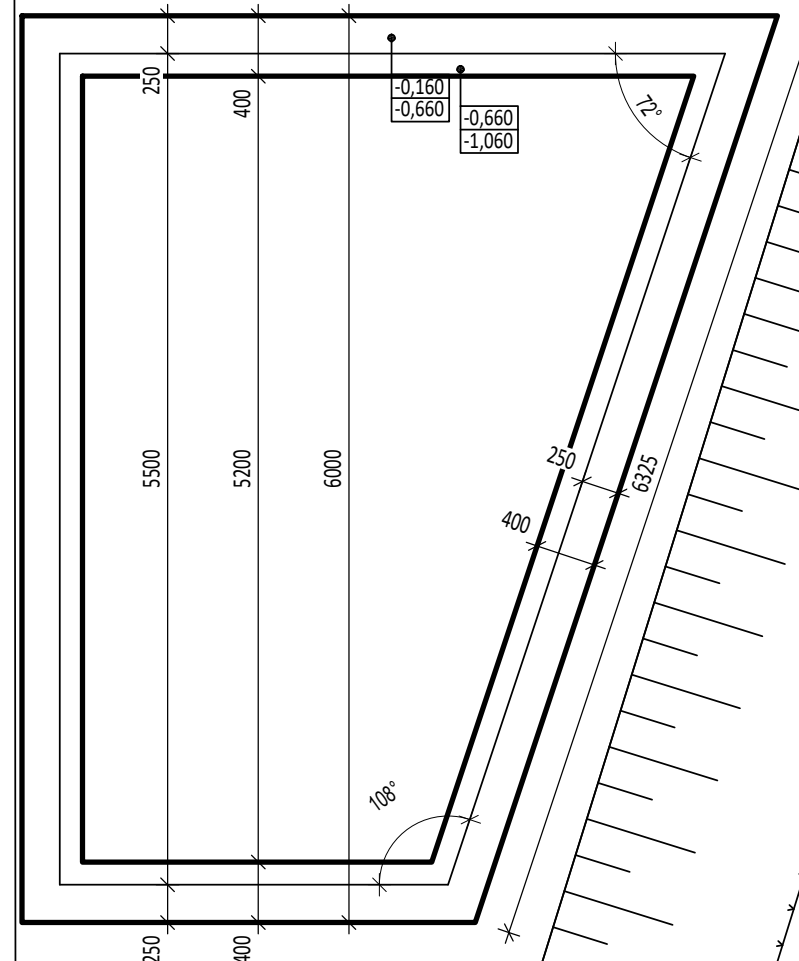

MEZI OBRUBNÍKEM A STAVBOU NECHAT 50mm VOLNÝ PROSTOR, VYSYPAT KAMENIVEM

400 2310 290  
 260 2570 180

ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT MIN. 0,8m POD TERÉNEM (I V ŠÍKMÉM SMĚRU!)  
 MONOLITICKÝ BETONOVÝ PÁS 0,4 x 0,4 m + 2 VRSTVY TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 0,25 x 0,25 m  
 PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 0,1 m.

BETON C16/20  
 MONOLITICKÝ BETONOVÝ PÁS PROPOJIT PRUTY  $\phi 6$ mm BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE S PODKLADNÍM BETONEM.

MEZI OBRUBNÍKEM A STAVBOU NECHAT 50mm VOLNÝ PROSTOR, VYSYPAT KAMENIVEM

POZOR PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH!, V MÍSTĚ ZÁKLADOVÉHO PÁSU MŮŽE VÉST DEŠŤOVÁ KANALITACE