



REZ 1-1

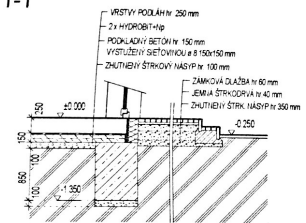

POZNÁMKA

- PO REALIZACII VYKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PRÍZVAŤ STATIKA A NÁSLEDNE POSÚDIŤ ÚSNOSŤ ZÁKLADOVÝCH ŠKÁRY
- POKIAL BY NEDOSAHOVALA HODNOTU 0,25 MPa, JE POTREBNÉ PREHODNOTIŤ ZAKLADANIE STAVBY, PRÍPADNE ICH NADIMENZOVAŤ NA KONKRETNE ZÁKLADOVÉ POMERY
- PRI ZISTENÍ HLADINY SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE JE POTREBNÉ UROBIŤ GEOLOGICKÝ PRIESKUM A PREHODNOTENIE ZAKLADANIA A IZOLOVANIA OBJEKTU
- ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA JE NAVRHNUTÁ PRE II. TEPLOTNÉ PÁSMO V HLBKĚ min. 1000 mm POD ÚROVŇOU UPRAVENÉHO TERÉNU
- PRI REALIZACII STAVBY V INOM TEPLOTNOM PÁSME A PRI ZMENE ÚROVNE UPRAVENÉHO TERÉNU TREBA UMIESŤIŤ ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU DO NAZNAMENanej HLBKY. PRE TEPLOTNÉ PÁSMA III. JE TO min. 1200 mm POD ÚROVŇOU UPRAVENÉHO TERÉNU. PRE PÁSMA II. JE TO min. 1000 mm. PRE PÁSMA I. JE TO min. 800 mm
- PRED BETONOVANÍM ZÁKLADOV A PODKLADOVÝCH BETÓNOV JE POTREBNÉ PŘEVIESŤ VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY. VYZNAČIŤ OTVORY PRE PŘECHOD KANALIZAČNÉHO, VODOVODNÉHO A PLYNOVODNÉHO POTRUBIA, ULOŽIŤ LEŽATÉ ROZVODY KANALIZÁCIE. VLOŽIŤ ZEMNENIE
- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE PŘEVIESŤ Z PROSTÉHO BETÓNU TRIEDY C20/25
- V ROHOCH ZÁKLADOVÝCH PÁSŮV A V MIESTACH VZÁJOMNÝCH PŘEPOJENÍ PÁSŮV JE POTREBNÉ VLOŽIŤ VÝSTUŽ. VIŠ STATI
- DO PODKLADNEHO BETÓNU ULOŽIŤ PO CELEJ PLOCHE VÝSTUŽNÚ KARI SIEŤ e 8x150/150mm S PŘEKRYTÍM 300 mm - 160,00 m
- ZT1 - DRAŽKA V ZÁKLAD. PÁSŮCH 120x125 mm PRE ZVÍSLE ROZVODY S PÁSŮVEJ KANALIZÁCIE e 75 mm (VŽ ZDRAVOTECHNICK
- ZT2 - DRAŽKA V ZÁKLAD. PÁSŮCH 120x125 mm PRE ZVÍSLE ROZVODY SPLAŠ. KANALIZÁCIE e 110 mm (VŽ ZDRAVOTECHNICK
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVÁŤ PODLA VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- CELKOVÁ KUBATÚRA ZÁKLADOV: ZÁKLADOVÉ PÁSY 27,00 m³
ZÁKLADOVÉ PÁTKY 5,00 m³
PODKLADNÉ BETÓNY 18,00 m³



1 PROmiprojekt, s.r.o.
Lamačská n. 45
841 03 Bratislava

±0,000 =

AUTOR PROJEKTU: Ing. Milan VORČÁK	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Milan VORČÁK	VYPRACOVAL: Eva KOHŮTOVÁ	
INVESTOR: Miesto STAVBY: DUNAJSKÁ LUŽNÁ, Štefana I. p.č. 166/11	RODINNÝ DOM Laguna 12N - Z		
PREDMET VÝKRESU: Pôdorys základov DRUH PROJEKTU: ARCHITEKTÚRA			ZÁKAZKA č. MIERKA: 1 : 50 ČÍSLO VÝKRESU: 01

Kopírovanie tejto dokumentácie bez súhlasu autora je trestné podľa §21, Odst. d) Zákona č. 34/2001 Z.z.