


U PATY JÍMAČE:
 Vztažná délka l = 14,9 m
 Koeficient třídy ochrany LPS (III) ki = 0,04
 Počet svodů n = 1
 DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST (vzduch) s = 59,6 cm
 DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST (pevná látka) ... s = 119 cm

U PATY JÍMAČE:
 Vztažná délka l = 13 m
 Koeficient třídy ochrany LPS (III) ki = 0,04
 Počet svodů n = 1
 DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST (vzduch) s = 52 cm
 DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST (pevná látka) ... s = 104 cm

LEGENDA SVODU:

- 01 HVI VODIČ LIGHT PLUS
- 02 DRŽÁK HVI VODIČE NA STĚNU (D2), každých 0,8m
- 03 LITINOVÁ ZEMNÍ KRABICE SE ZKUŠEBNÍ SVORKOU (SZ)
- 04 DRÁT NEREZ V4A 10mm
- 05 PŘÍPOJOVACÍ SVORKA PRO HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREZ (SP)
- 06 HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREZ 1,5m (HZ)

DETAIL SVODU:

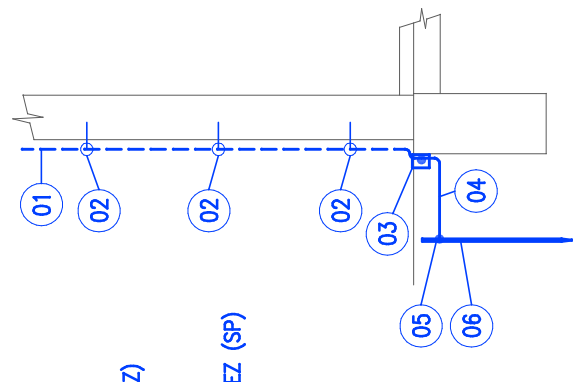

OZNAČENÍ SVODU: X

LEGENDA IZOLOVANÉHO HROMOSVODU:

- JT1 JÍMACÍ STOŽÁR PRO PLOCHÉ STŘECHY (DO 10') 4,7m + BETON.PODSTAVCE (JÍMACÍ TYČ A1 3m, PODPŮRNÁ TRUBKA GFK 1,6m)
- JT2 JÍMACÍ TYČ NEREZ 1m + PODPŮRNÁ TRUBKA GFK 1,6m) + SADA PŘÍPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO ULOŽENÍ DO TRUBKY
- HVI HVI VODIČ LIGHT PLUS (ekv.dost.vzdálenosti s<=60cm vzduch / s<=120cm pevný mat.)
- NZ DRÁT NEREZ V4A 10mm
- D1 DRŽÁK HVI VODIČE PRO KOVOVÉ STŘECHY
- D2 DRŽÁK HVI VODIČE NA STĚNU
- D3 DRŽÁK HVI VODIČE NA PLOCHOU STŘECHU
- DJT DRŽÁK JÍMACÍ TYČE NA KOVOVÉ STŘECHY (5-53)
- SP PŘÍPOJOVACÍ SVORKA PRO HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREZ
- SZ LITINOVÁ ZEMNÍ KRABICE SE ZKUŠEBNÍ SVORKOU
- HZ HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREZ 1,5m / 1,5m

Zpracováno pro:	Ing. Kateřina Rojčková, Dobrá 651, 739 51
Vypracoval:	Ing. Karel Poláček, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Antonínov 656, 739 44 Brušperk, IČO: 64110036, DIČ: CZ7306076228 E-mail: karel.polacek@proton.me, tel.: 733 766 550, dat.schránka: jzi2hez
Zodp.projektant:	Ing. Roman Vojtíšek, ČKAIT 1104364, zodp. projektant, aut. osoba
Investor:	ATEKO s.r.o., Ing. Jan Číp, CSc., Přemyslovců 74/29, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Stavba:	Stupeň: DPS Datum: 09/2023 Měřítko: 1:100 Formát: A3
Obsah:	RENOVACE HROMOSVODU UL. PŘEMYSLOVCŮ 74/29, OSTRAVA HROMOSVOD - POHLED JIHOZÁPADNÍ Číslo výkresu: D.1.4.3-05