

U PÁTY OBOU JÍMAČŮ JT2:
 Vztažná délka l = 14,9 m
 Koefficient třídy ochrany LPS (III) ki = 0,04
 Počet svodů n = 1
 DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST (vzduch) s = 59,6 cm
 DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST (pevná látka) ... s = 119 cm

VALÍČÍ SE KOULE, r=45m (LPS III)

SESTAVA ANTÉN MUSÍ BÝT
 UPRAVENA TAK, ABY
 NEPŘESAHOVALA VÝŠKU NAD HŘEBENEM 2m

LEGENDA SVODU:

- 01 HVI VODIČ LIGHT PLUS
- 02 DRŽÁK HVI VODIČE NA STĚNU (D2), každých 0,8m
- 03 LITINOVÁ ZEMNÍ KRABICE SE ZKUŠEBNÍ SVORKOU (SZ)
- 04 DRÁT NEREX V4A 10mm
- 05 PŘIPOJOVACÍ SVORKA PRO HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREX (SP)
- 06 HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREX 1,5m (HZ)


LEGENDA IZOLOVANÉHO HROMOSVODU:

- JT1 JÍMACÍ STOŽÁR PRO PLOCHÉ STŘECHY (DO 10') 4,7m + BETON.PODSTAVCE (JÍMACÍ TYČ A1 3m, PODPŮRNÁ TRUBKA GFK 1,6m)
- JT2 JÍMACÍ TYČ NEREX 1m + PODPŮRNÁ TRUBKA 2,68m (CELKEM 3,68m) + SADA PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO ULOŽENÍ DO TRUBKY
- HVI HVI VODIČ LIGHT PLUS (ekv.dost.vzdáleností s<=60cm vzduch / s<=120cm pevný mat.)
- NZ DRÁT NEREX V4A 10mm
- D1 DRŽÁK HVI VODIČE PRO KOVOVÉ STŘECHY
- D2 DRŽÁK HVI VODIČE NA STĚNU
- D3 DRŽÁK HVI VODIČE NA PLOCHOU STŘECHU
- DJT DRŽÁK JÍMACÍ TYČE NA KOVOVÉ STŘECHY (5-53')
- SP PŘIPOJOVACÍ SVORKA PRO HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREX
- SZ LITINOVÁ ZEMNÍ KRABICE SE ZKUŠEBNÍ SVORKOU
- HZ HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREX d20mm / 1,5m

LEGENDA IZOLOVANÉHO HROMOSVODU:

- JT1
- JT2
- HVI
- NZ
- D1
- D2
- D3
- DJT
- SP
- SZ
- HZ

OZNAČENÍ SVODU: X

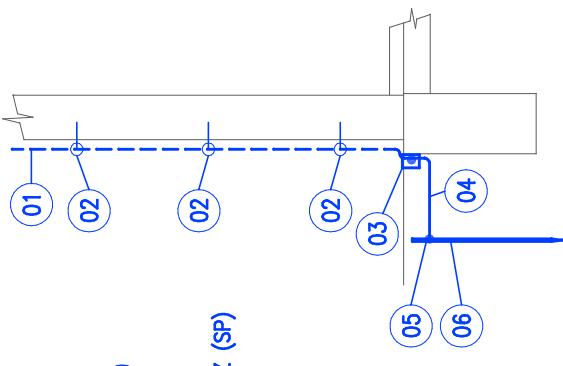

Zpracováno pro:	Ing. Kateřina Rojíčková, Dobrá 651, 739 51
Vypracoval:	Ing. Karel Poláček, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Antonínov 656, 739 44 Brušperk, IČO: 64110036, DIČ: CZ7306076228 E-mail: karel.polacek@proton.me, tel.: 733 766 550, dat.schránka: jzi2hez
Zodp.projektant:	Ing. Roman Vojtíšek, ČKAIT 1104364, zodp. projektant, aut. osoba
Investor:	ATEKO s.r.o., Ing. Jan Číp, CSC., Přemyslovců 74/29, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Stavba:	Stupeň: DPS Datum: 09/2023 Měřítko: 1:100 Formát: A3
Obsah:	RENOVACE HROMOSVODU UL. PŘEMYSLOVCŮ 74/29, OSTRAVA Číslo výkresu: D.1.4.3-04