


- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Fe/Zn 12c 1B, EN ISO 2081.
- PLYNULÝ PRECHOD OPRACOVANIA MEDZI R20, R30 A PRILAHLYMI PLOCHAMI.

Do odovkova do 19.1.2020 *2x(2+2ks)* *8ks* *Ra 6,3* (✓)

POČET KUSOV	P 18 - 86 x 250	STN 425310.21	11523.1	2,10	CE-028-03-01-03	POZ
MIERKA	NÁZOV - ROZMER	POLOTOVAR	MAT. KON.	MAT. VÝCH.	Č. HMOTN.	ČÍSLO ZOSTAVY
1:1	DESIGNED BY SOLIDWORKS	VŠEOB. TOLERANCIE ISO 2768 - mK	GEOMETRICKÉ TOLERANCIE STN ISO 8015		VŠEOB. TOL. PRE ZV. KONŠTR. STN EN ISO 13920 AE	
	KRESLIL JECKEL	STN ISO 128	ZMENA	DÁTUM	PODPIS	INDEX
	KONTROLOVAL		DÁTUM	PODPIS	INDEX	
	DÁTUM 26. 11. 2019	SKUPINA	ČÍSLO VÝKRESU			
	TYP		CE-028-03-01-03-06			
	NÁZOV		LISTOV 1			
	DRAHA		LIST 1			

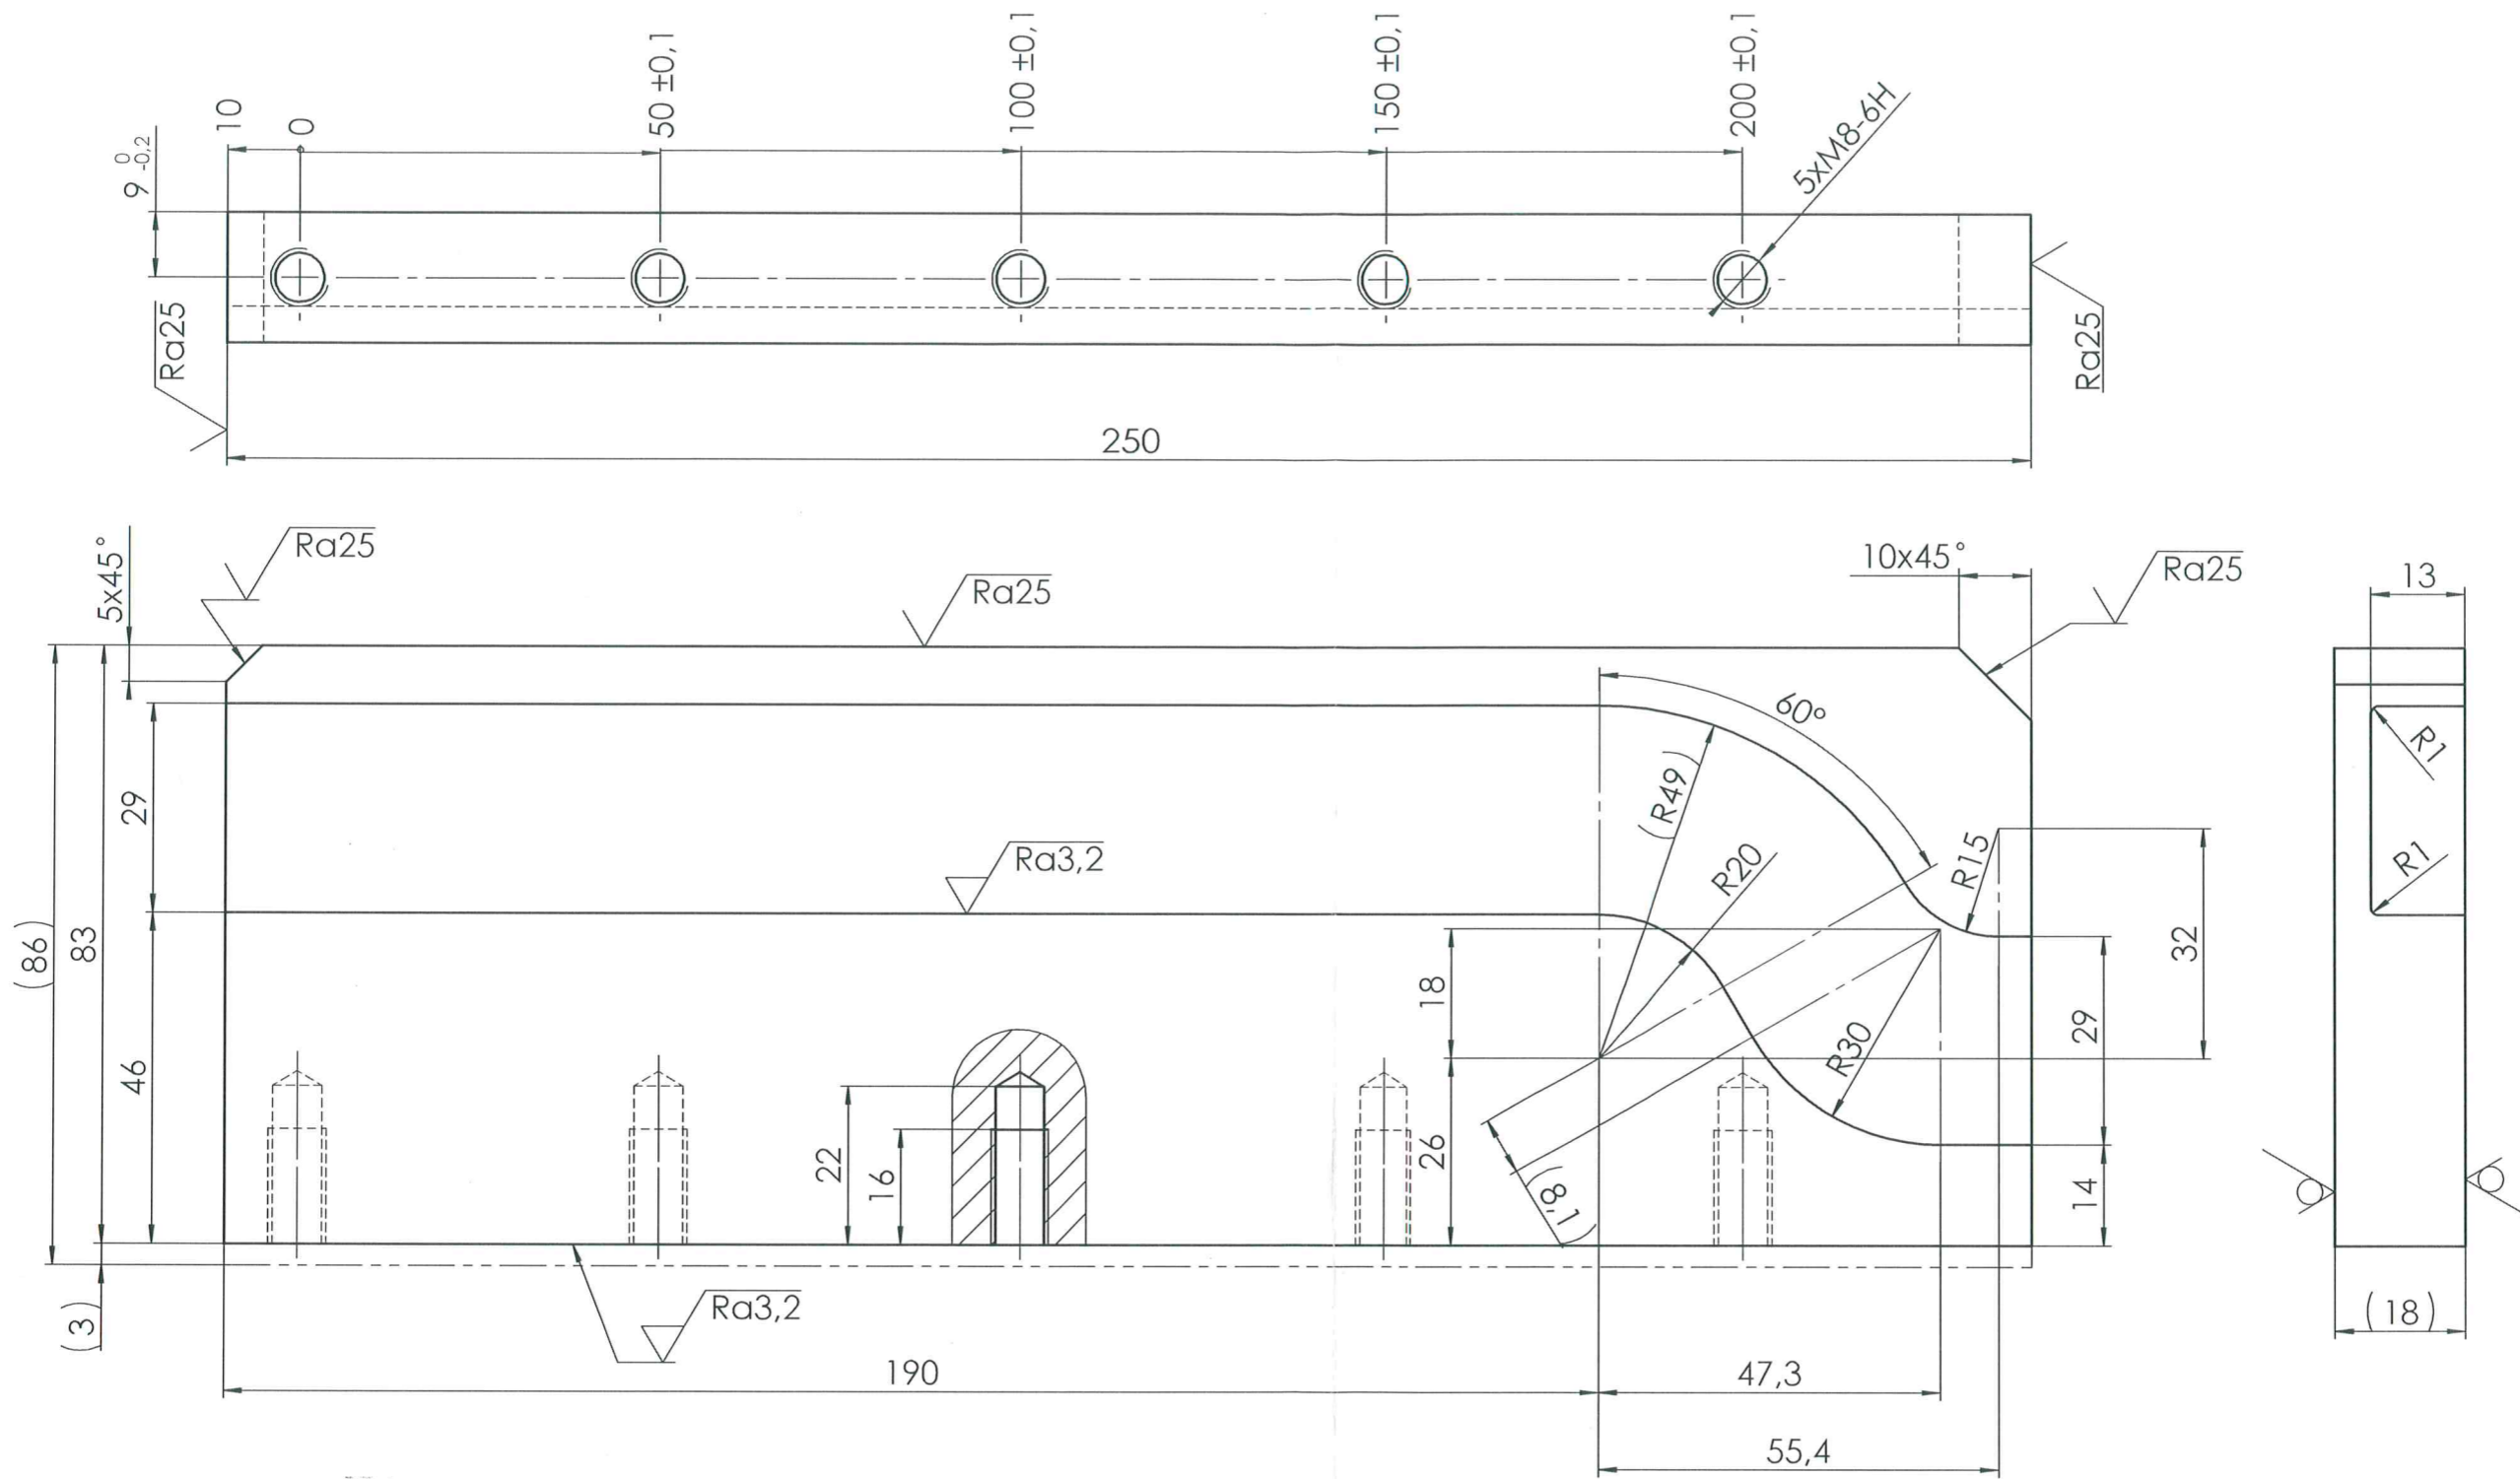

1. POVRCHOVÁ ÚPRAVA Fe/Zn 12c 1B, EN ISO 2081.
2. PLYNULÝ PRECHOD OPRACOVANIA MEDZI R20, R30 A PRILAHLYMI PLOCHAMI.

TERMIN DORANA DO 10.1.2020 2x (2+2ks) ^{8ks} √ Ra 6,3 (✓)

	P 18 - 86 x 250	STN 425310.21	11523.1		2,10	CE-028-03-01-03	
POČET KUSOV	NÁZOV - ROZMER	POLOTOVAR	MAT. KON.	MAT. VÝCH.	Č. HMO TN.	ČÍSLO ZOSTAVY	POZ
MIERKA	DESIGNED BY SOLIDWORKS	VŠEOB. TOLERANCIE ISO 2768 - mK		GEOMETRICKÉ TOLERANCIE STN ISO 8015		VŠEOB. TOL. PRE ZV. KONŠTR. STN EN ISO 13920 AE	
1:1	KRESLIL JECKEL	STN ISO 128		ZMENA		DÁTUM	PODPIS
	KONTROLOVAL						
	DÁTUM 26. 11. 2019	SKUPINA		ČÍSLO VÝKRESU		INDEX	
	TYP			CE-028-03-01-03-07			
	NÁZOV	DRAHA		LISTOV 1		LIST 1	