


- TV ZASUŠKA
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- ZASUŠKA JEDNODUCHÁ POD OMIŠTKU, 16A/230V, IP 20
- ZASUŠKA DVOUNÁSOBNÁ POD OMIŠTKU, 16A/230V, IP 20
- ZASUŠKA, 16A/230V, IP 44
- ZASUŠKA, 16A/400V, IP 44
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA POD OMIŠTKU 25A / 400V, IP20

- VÝVOD PRO PEVNÉ PŘÍPOJENÍ SPOTŘEBIČ (PŘÍMOTOP, TOP, ŽEBŘÍK, EL. BOJLER)
- ⊕ B SVITIDLO INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ 1x 28W, IP 43
- Y OBECNÝ SVĚTELNÝ STROPNÍ VÝVOD
- SPINAČ POD OMIŠTKU, 10A/230V, IP20, ŘÁZENÍ 1
- PŘEPÍNAČ POD OMIŠTKU, 10A/230V, IP20, ŘÁZENÍ 5
- PŘEPÍNAČ POD OMIŠTKU, 10A/230V, IP20, ŘÁZENÍ 5a
- PŘEPÍNAČ POD OMIŠTKU, 10A/230V, IP20, ŘÁZENÍ 6
- PŘEPÍNAČ POD OMIŠTKU, 10A/230V, IP20, ŘÁZENÍ 7

POZNÁMKY

- Rb - PLASTOVÁ ROZVODNICE FELTEN POD OMIŠTKU TYP U7 eco W 4/84 I
 - BILÁ BARVA, 84 - JEDNOTEK ROZMĚRY 740 x 540 x 110 (VÝŠKĚ)
 - HUB - SKŘÍŇ HLAVNÍHO POSPOJENÍ, PLASTOVÁ SKŘÍŇ HENSEL 90311
 - 2x SVORKOVNICE PE - HENSEL KG PN 03
- POZNÁMKY**
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY CELOPLASTOVÝMI VODIČI S CU JÁDRY TYPU CYK
 - KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO POD POVRCHEM STĚN A STROPU,
 - POKŘÍPĚ V KOHISTUKCI PODLAHY
 - INSTALÁČNÍ VÝŠKA VYPÍNAČŮ = 1300MM POKUD NENÍ OZNAČENO JINAK
 - INSTALÁČNÍ VÝŠKA ZASUŠEK = 400MM DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
 - INSTALÁČNÍ VÝŠKA SVITIDEL ZASUŠEK A VYPÍNAČŮ V PROSTORU KUCH. LINKY DLE SKUTIČNÝCH POZIC KUCHYNSKÉ LINKY
 - NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚČÍ DOKUMENTACI
 - EL. ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLOVNĚT PODMINKY IIA VNĚJŠÍ VÍVY DLE ČSN 33 2000-5-51ED.3
 - UMÍSTĚNÍ A POČTY PŘÍSTROJŮ (ZAS., SPINAČE, SV. ATD.) UPŘESNÍ INVESTOR VE SPŘÍCHAZI DOHRZET ZÓNY DLE ČSN 33 2000 - 7 - 701 ED.2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3IPE, 50HZ, AC, 400/230V, TN-S
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ED.2
 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
 DOPŮLKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM OHRANIČENÍM A DOPŮLKUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

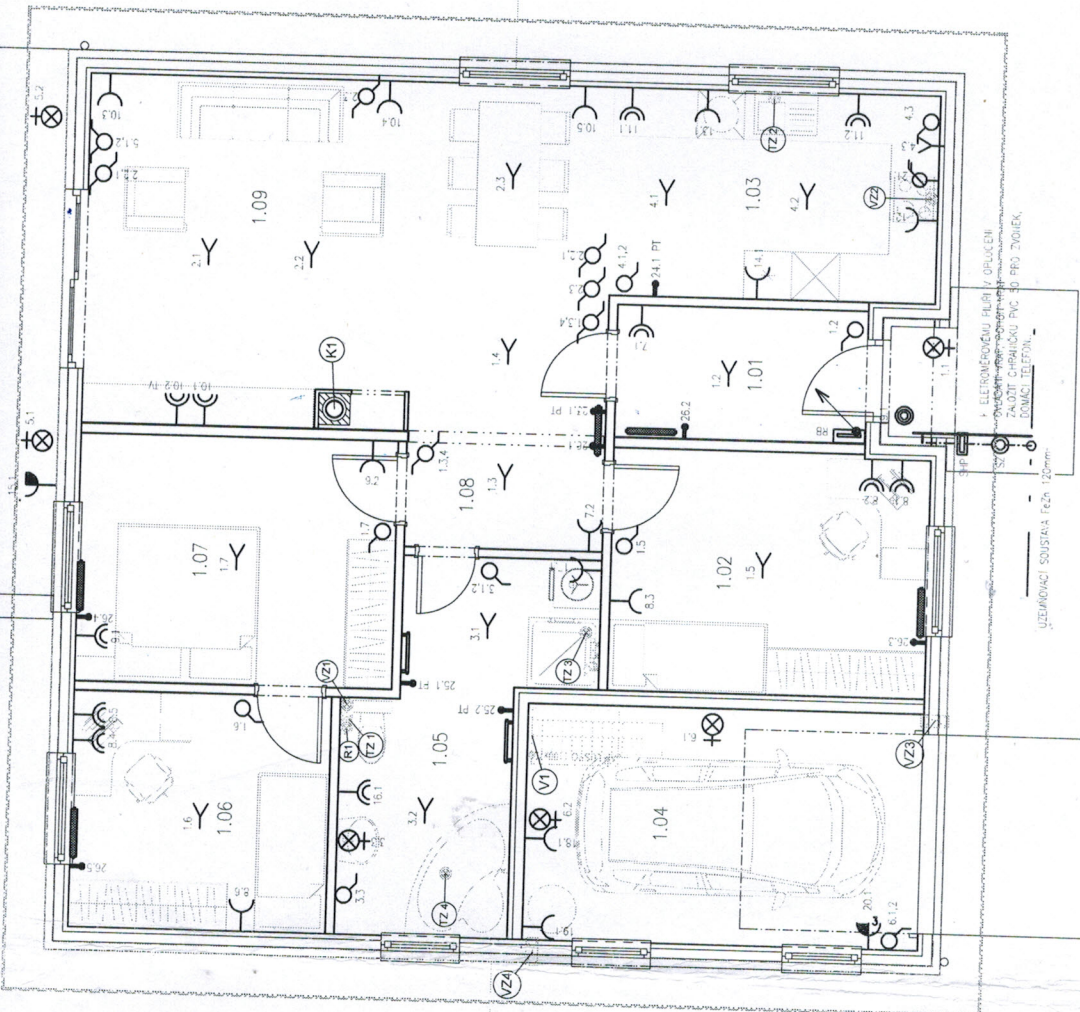

LEGENDA SYSTÉMU

- 1. ELEKTRONICHOU PĚLÍ V OVLÁDĚNÍ
- 2. ZAOST. ČÍPĚNÍŠŮ PŘI 30 PŘI 2VODK.
- 3. DOMACÍ TELEFON.

- INPE 50Hz, 230V/TN-S
- 3NPE 50Hz, 400V/TN-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM (ČSN 33 2000-4-41)
- KRYTÍ NEBO PŘEPAZKA NEBO SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SITI TN-S.
- URČEN VÍEJŠICH MIMU: (ČSN 33 2000-3, KAPITOLA 32)
- V MÍSTNOSTECH (BYTU) - FROSTORY NORMA LN.
- PROSTORY S VAGU, NEBO SPRCHOU - ZÓNY 0 A Z 3
- POBĚ ČSN 33 2000-7-701
- B VYUŽITÍ BA1, B01, BE1
- C/ KONSTRUKCE BUDOVY: CA1, 31