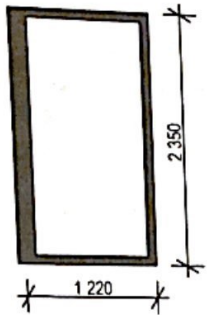
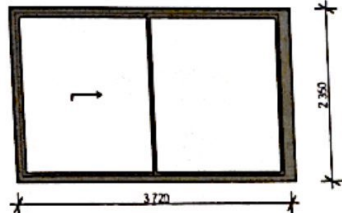

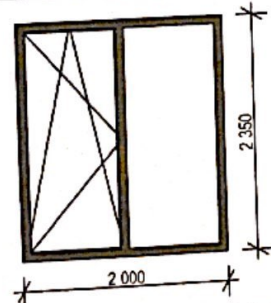



VÝKAZ OKIEN

PODLAŽIE	KS	POHĽAD Z EXTERIÉRU	ROZMERY		POPIS	HODNOTA U	ZASKLENIE	PRÍSLUŠENSTVO	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
			ŠÍRKA	VÝŠKA						
O01										
2.NP	3		2 000	1 500	DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO OTVÁRAVÉ 2.KRÍDLO OTVÁRAVOSKLOPNÉ	$U_w < 0,85$ $W/m^2K$	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ $W/m^2K$	EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE V PODOMIETKOVEJ KAPSE.	ODTIEN ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA	
	3									
O02										
1.NP	3		600	500	JEDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO: SKLOPNÉ	$U_w < 0,85$ $W/m^2K$	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ $W/m^2K$		ODTIEN ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA	
2.NP	2		600	500	JEDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO: SKLOPNÉ	$U_w < 0,85$ $W/m^2K$	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ $W/m^2K$		ODTIEN ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA	
	5									
O03										
1.NP	1		1 000	500	JEDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO: SKLOPNÉ	$U_w < 0,85$ $W/m^2K$	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ $W/m^2K$		ODTIEN ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA	
	1									
O04										
2.NP	1		1 100	500	JEDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO: SKLOPNÉ	$U_w < 0,85$ $W/m^2K$	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ $W/m^2K$		ODTIEN ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA	
	1									

VÝKAZ OKIEN									
PODLAŽIE	KS	POHĽAD Z EXTERIÉRU	ROZMERY		POPIS	HODNOTA U	ZASKLENIE	PRÍSLUŠENSTVO	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
			ŠÍRKA	VÝŠKA					
1.NP	1		1 220	2 350	JEDNOKRÍDLOVÉ ROHOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO: FIX	$U_w < 0,85$ $W/m^2K$	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ $W/m^2K$	EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE V PODOMIETKOVEJ KAPSE.	ODTIEN ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA
1.NP	1		3 720	2 350	DVOJKRÍDLOVÉ ROHOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO: FIX 2.KRÍDLO: POSUVNÉ	$U_w < 0,85$ $W/m^2K$	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ $W/m^2K$	EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE V PODOMIETKOVEJ KAPSE.	ODTIEN ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA
	2								
O06									
1.NP	1		1 500	500	JEDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO: SKLOPNÉ	$U_w < 0,85$ $W/m^2K$	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ $W/m^2K$		ODTIEN ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA
	1								
O07									
1.NP	1		2 000	2 350	DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO: FIX 2.KRÍDLO: OTVÁRAVOSKLOPNÉ	$U_w < 0,85$ $W/m^2K$	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ $W/m^2K$	EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE V PODOMIETKOVEJ KAPSE.	ODTIEN ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA
	1								
O08									
1.NP	1		3 300	500	TROJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO: SKLOPNÉ 2.KRÍDLO: SKLOPNÉ 3.KRÍDLO: SKLOPNÉ	$U_w < 0,85$ $W/m^2K$	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ $W/m^2K$		ODTIEN ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA
	1								