hranice řešeného území

hranice pozemku

hranice pozemku

hranice řešeného území

Kozlačická

č. p. 587

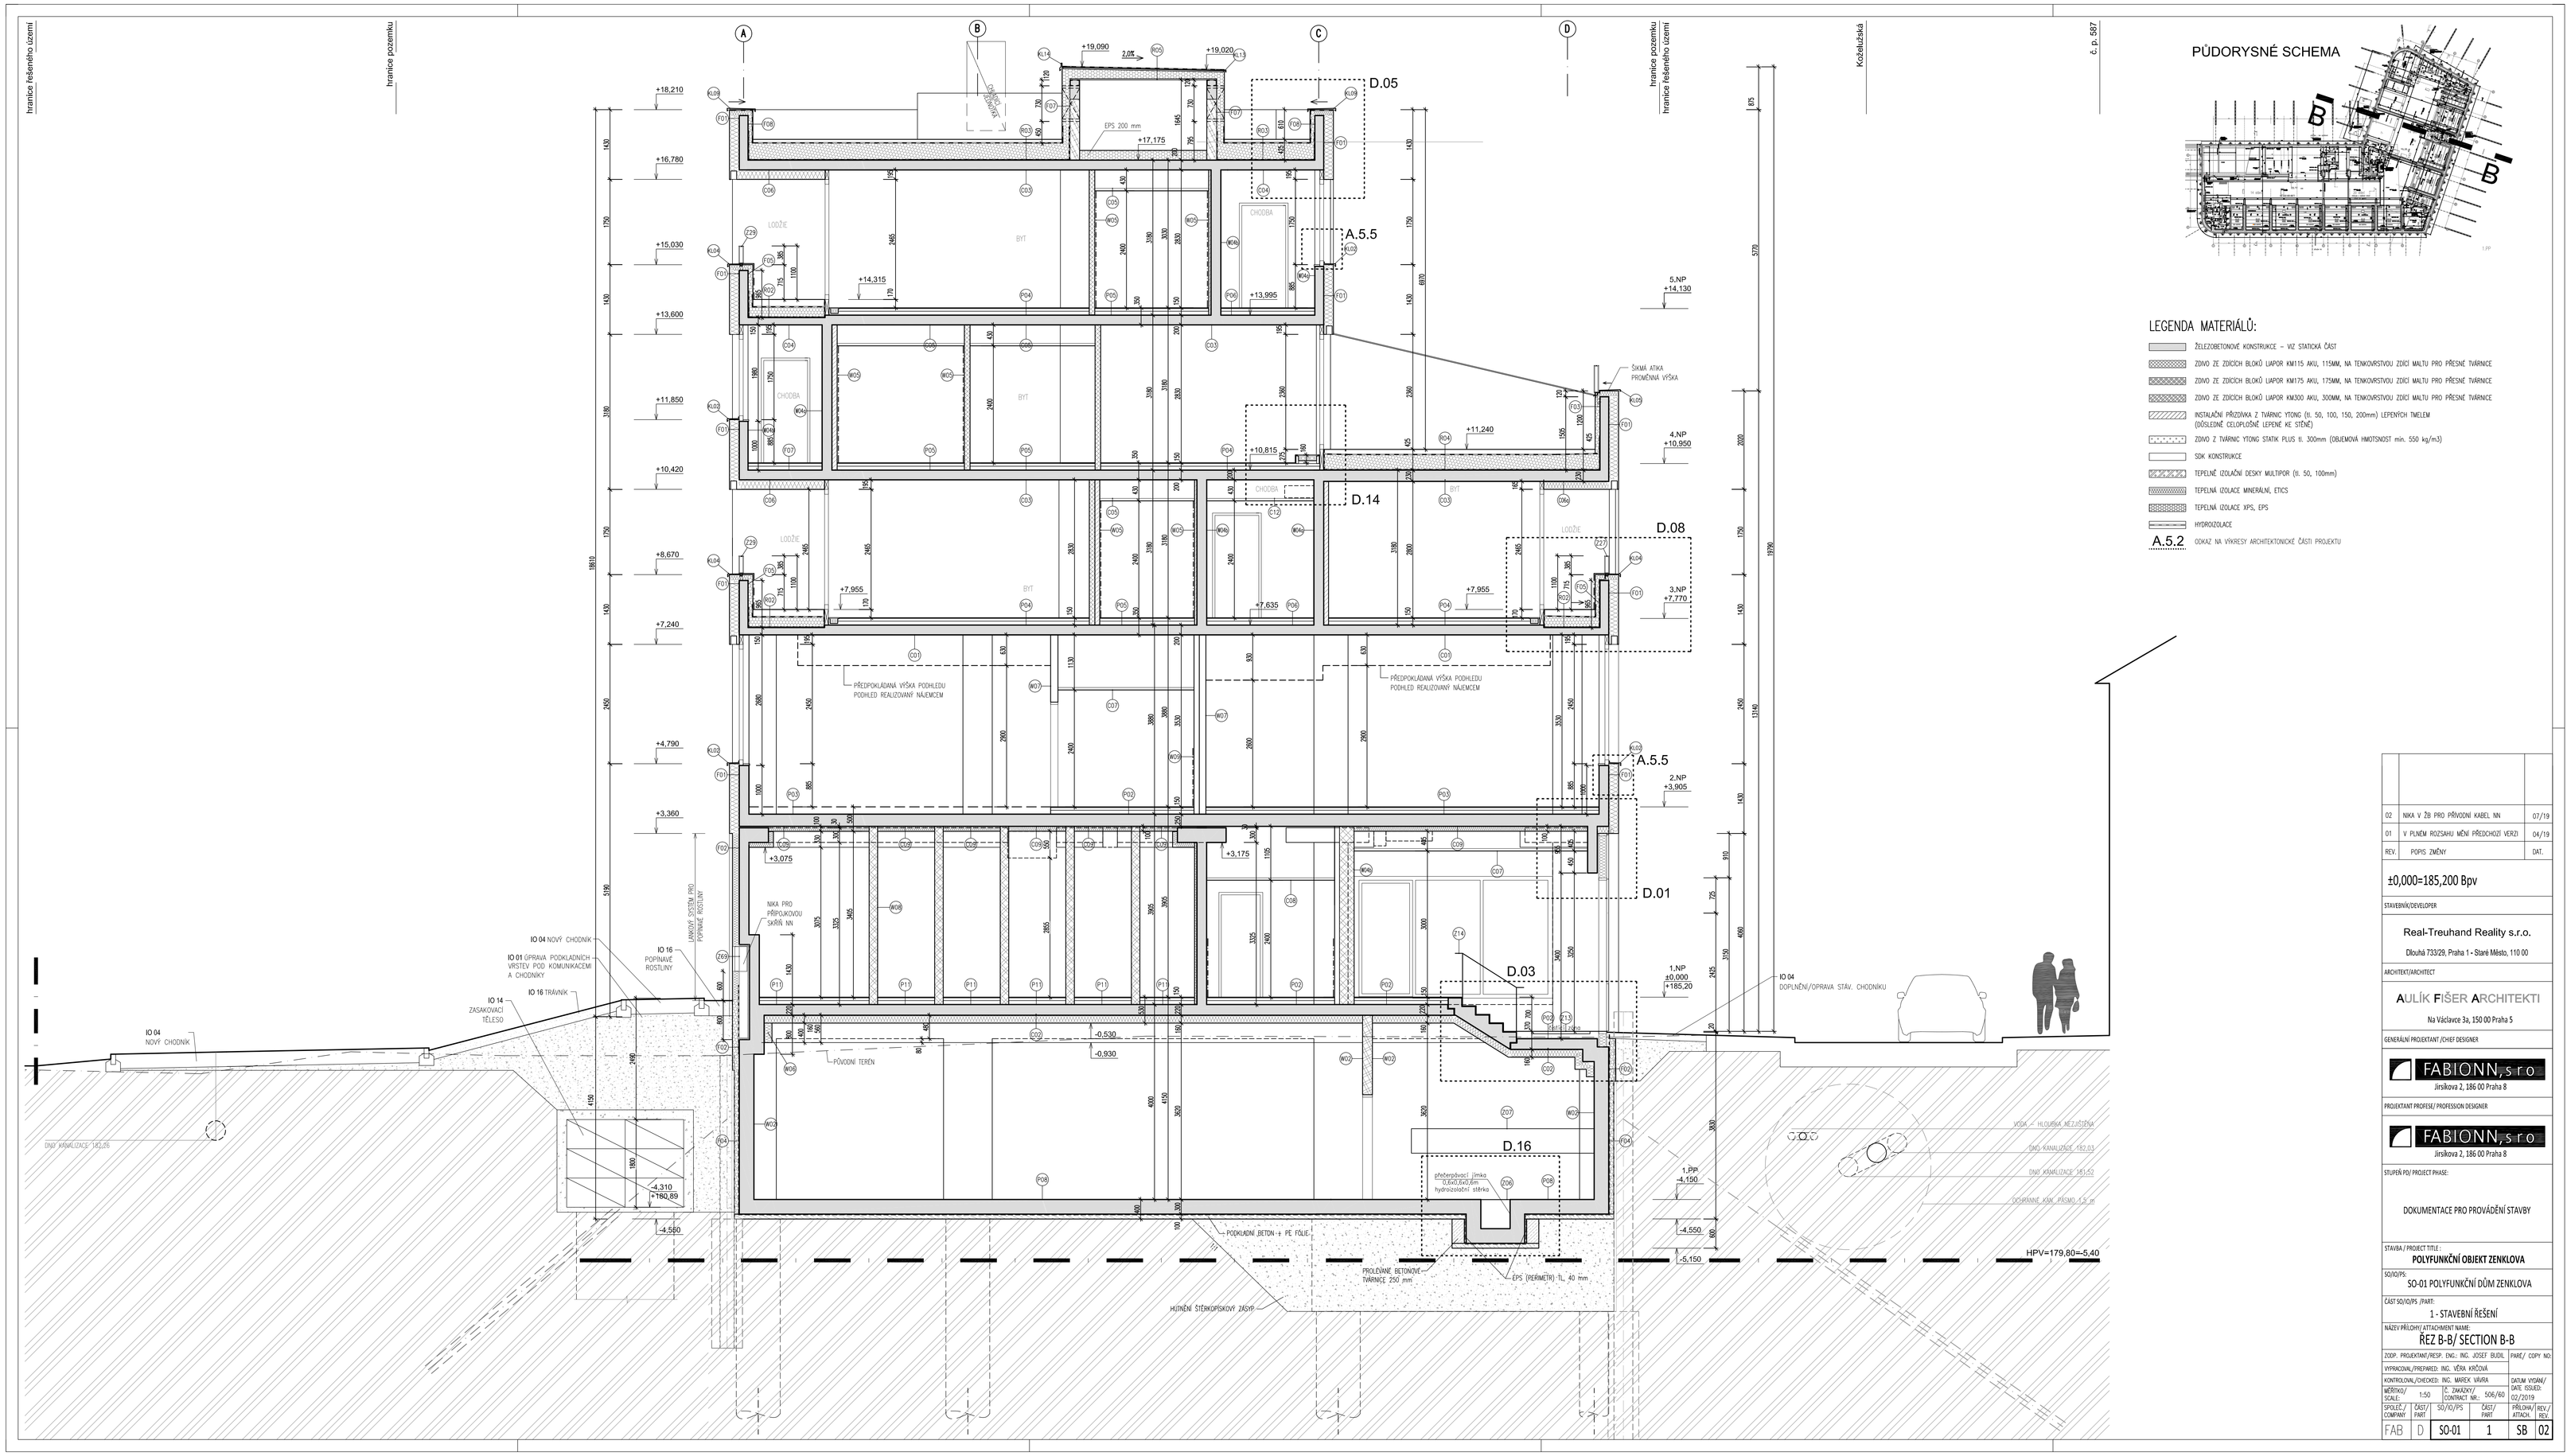
A
B
C
D
+19,090
+19,020
D.05
EPS 200 mm
+17,175
A.5.5
+18,210
+16,780
+15,030
+13,600
+11,850
+10,420
+8,670
+7,240
+4,790
+3,360
+14,315
+13,995
+11,240
+10,815
+7,955
+7,635
D.14
D.08
5.NP +14,130
4.NP +10,950
3.NP +7,770
2.NP +3,905
1.NP ±0,000 +185,20
D.01
D.03
D.16
ŠIKMÁ ATIKA PROMĚNNÁ VÝŠKA
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA PODHLEDU PODHLED REALIZOVANÝ NÁJEMCEM
LOŽNÍ
BYT
CHODBA
+3,075
+3,175
NIKA PRO PŘÍPOJKOVOU SKŘÍŇ NN
IO 04 NOVÝ CHODNÍK
IO 01 ÚPRAVA PODKLADNÍCH VRSTEV POD KOMUNIKACEMI A CHODNÍKY
IO 16 POPTÁVANÉ ROSTLINY
IO 16 TRÁVNÍK
IO 14 ZASAKOVACÍ TĚLESO
IO 04 NOVÝ CHODNÍK
ZÁKLADY SYSTÉM PRO VODOROVNÉ KOTVENÍ
PŮVODNÍ TERÉN
-0,530
-0,930
-4,310 +180,69
-4,560
ÚNIK KANALIZACE 180,05
IO 04 DOPLNĚNÍ/ÚPRAVA STÁV. CHODNÍKU
VODA – HLOUBKA NEJVYŠŠÍ
ÚNIK KANALIZACE 180,03
ÚNIK KANALIZACE 180,02
ODPADNÍ KAN. PŘÍPOJ. Ø 0 m
-4,150
-4,550
-5,150
HPV=179,80=-5,40
PODKLADNÍ BETON + PE FÓLIE
PROLÉVÁNÉ BETONOVÉ TVÁRNICE 250 mm
EPS (PERIMETR) TL. 40 mm
HLINĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ JÁDRO
přečerpávací jímka (1,6x0,6x0,6m hydroizolační stěna)
+1,175
+0,675
+0,175
-0,325
-0,825
-1,325
-1,825
-2,325
-2,825
-3,325
-3,825
-4,325
-4,825
-5,325
-5,825
-6,325
-6,825
-7,325
-7,825
-8,325
-8,825
-9,325
-9,825
-10,325
-10,825
-11,325
-11,825
-12,325
-12,825
-13,325
-13,825
-14,325
-14,825
-15,325
-15,825
-16,325
-16,825
-17,325
-17,825
-18,325
-18,825
-19,325
-19,825