

Vodoměrná sestava závitových vodoměrů


L - VYNECHANÁ DÉLKA PRO MONTÁŽ VODOMĚRU

pro vodoměr DN 20 = Q3 - 4,0 m³/hod - 165/190 mm
pro vodoměr DN 25 = Q3 - 6,3 m³/hod - 175 mm
pro vodoměr DN 25 = Q3 - 10 m³/hod - 260 mm
pro vodoměr DN 40 = Q3 - 16 m³/hod - 300 mm

* PŘEVLEČNÁ MATICE 1" pro připojení vodoměru Q3 - 4,0 m³/hod
5/4" pro připojení vodoměru Q3 - 6,3 a 10 m³/hod
2" pro připojení vodoměru Q3 - 16 m³/hod

1) Vypouštěcí ventil před zpětnou klapkou ve vodoměrné sestavě neslouží pro vypouštění vnitřních rozvodů, ale pro kontrolu funkce zpětné klapky a příp. odběr vzorků. Pro vypouštění vnitřních rozvodů vodovodu je nezbytné osadit armaturu s vypouštěním i za zpětnou klapku.

2) U vodoměrných sestav pro vodoměr DN40 se v případě, že jsou vodovodní přípojka, či potrubí vnitřního vodovodu zhotoveny z litiny či kovu osazuje do vodoměrné sestavy gumový kompenzátor. Kompenzátor musí být umístěn na výstupní straně vodoměru, mezi přípojovacím šroubením vodoměru a uzávěrem za vodoměrem.

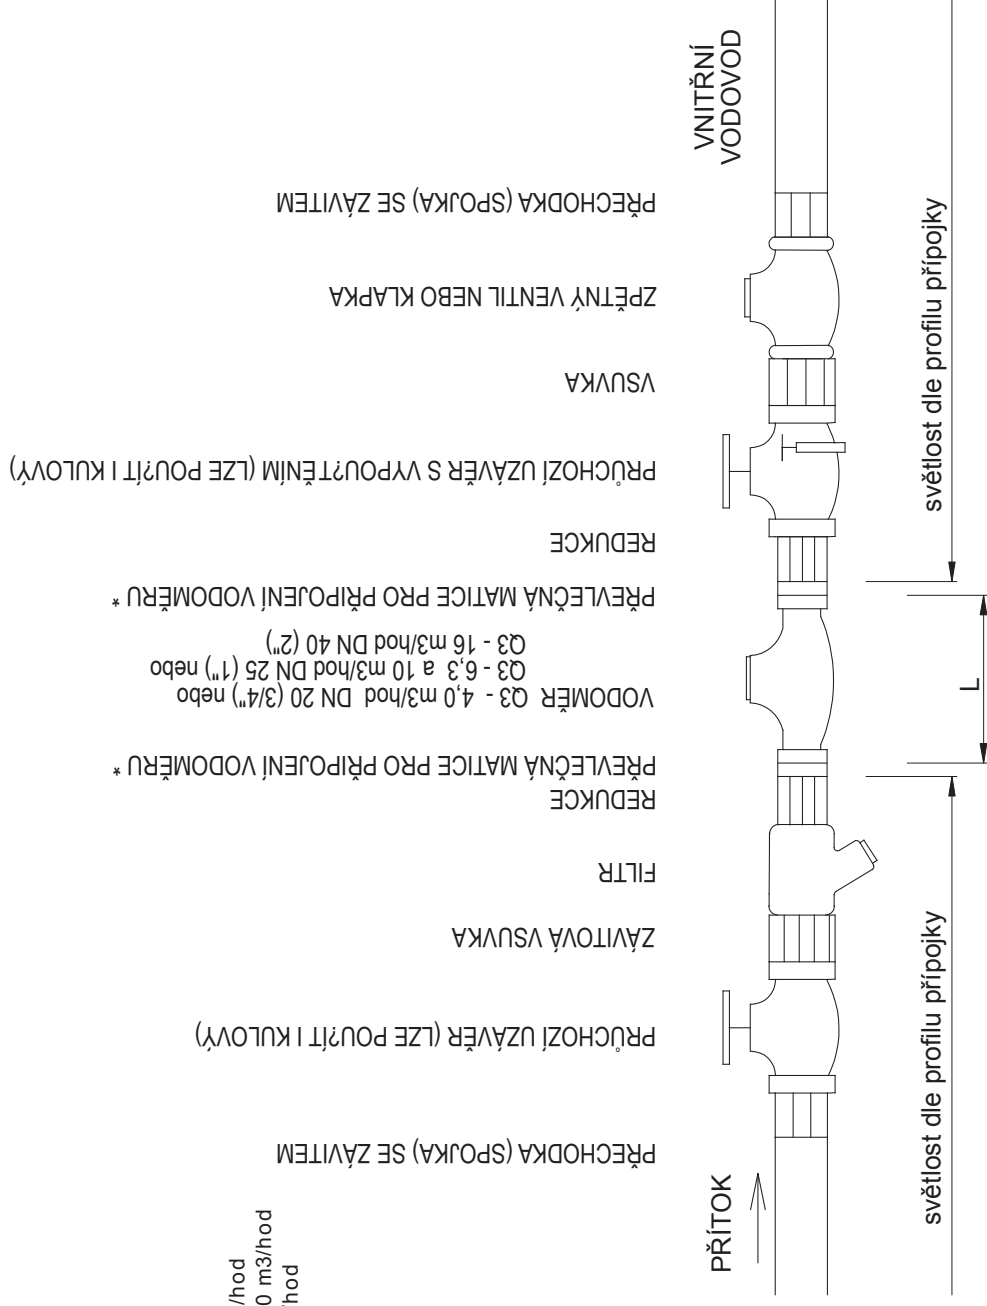

! Vodoměr musí být osazen ve vodorovné poloze !

VODOMĚR DODÁVÁ PVK a.s.