POZNÁMKY:

Napäťová sústava 3+PEN, 400V,50Hz, TNC, In=200 A
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000 - 4 - 41
V normálnej prevádzke izoláciou, krytmi
Pri poruche samočinným odpojením napájania
Prostredie je vonkajšie
Pred začatím výkopových prác je investor povinný dať zamerať a vytýčiť všetky podzemné siete
Pri súbehu vedení je potrebné dodoržať ochranné pásma a pri križovaní je potrebné viesť kábel v chráničke, STN 33 2000-5-52

REZ uloženia kábla v zemi

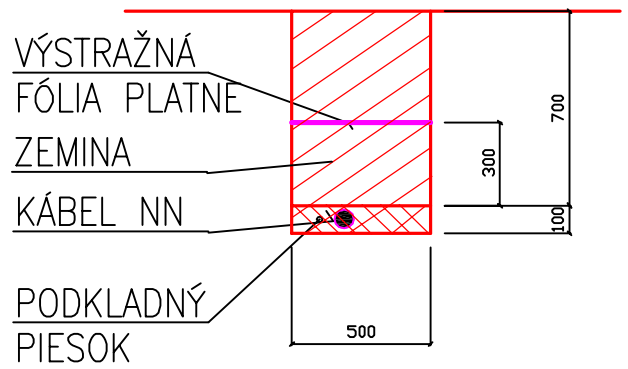

ELEKTROPROFIS
ING. PETER ZELINKA
PRI STRIEBORNOM JAZERE 3
903 01 SENEC
Mobil : 0905 605 876

NÁZOV STAVBY	PEZINOK Bratislavská PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE		
MIESTO STAVBY	Pezinok, Bratislavská ul.85, č.p. 3276/1,3276/14		
INVESTOR	FELEPA s.r.o., Železničná 56, 903 01 SENEC		
STUPEŇ PD	PROJEKT PRE REALIZÁCIU	FORMÁT	2xA4
PROJEKTANT	ING. PETER ZELINKA	DÁTUM	11/2022
PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA	MIERKA	M 1:500
OBSAH VÝKRESU	SITUÁCIA M 1:500	VÝKR. Č.	EL-01

PDF-XChange Product
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com