


přechřpávání připojit na stávající vývod

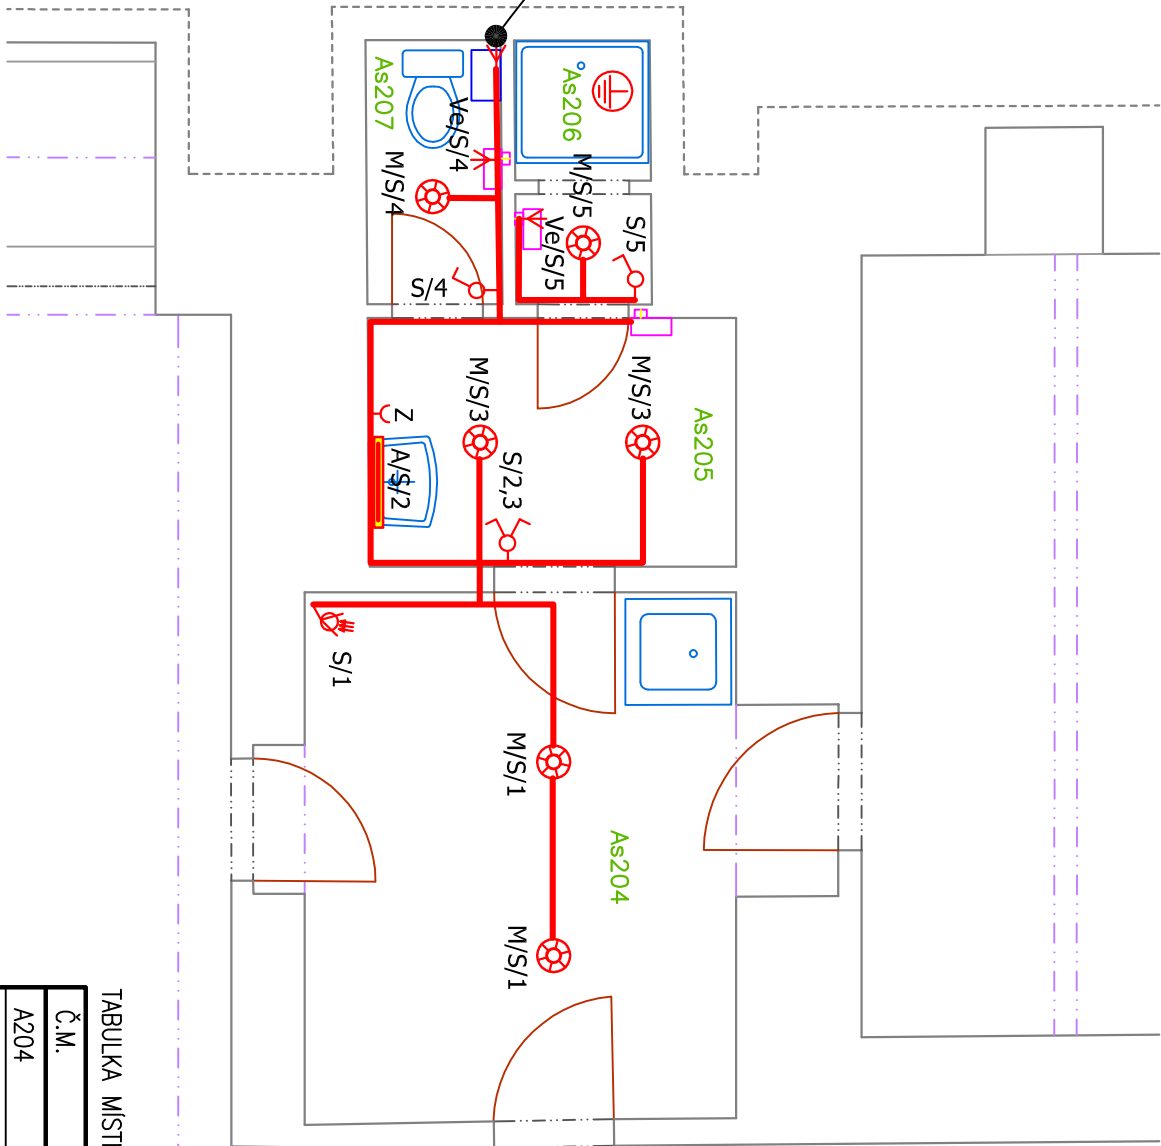

- A

Trasa nových kabelů
- M

LINIOVÉ SVÍTIDLO NAD UMÝVADLO l= 600 mm
- Ve

LED stropní přisazené svítidlo
- Ve

LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K
- Ve

ventilátor na obvodě osvětlení
- Ve

Zásuvka 230V/16A zapuštěná v=1200 mm
- Ve

Vypínač 230V/10A ř.01 v=1200 mm
- Ve

Seriový přepínač 230V/10A ř.05 v=1200 mm
- Ve

Infrapasivní spínač 230V/4A ř.01

LEGENDA:

POZNÁMKA

Pro připojení jsou využity stávající obvody  
v upraveném prostoru

TABULKA MÍSTNOSTI:

Č.M.	MÍSTNOST	Ěm (lx)	POZNÁMKA
A204	CHODBA	100	
A205	PŘEDSÍŇ WC	200	
A206	SPRCHA	200	
A207	WC	200	

3 N,PE~50HZ 400/230V TN C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,  
DOPLNKOVÁ OCHRANA BUDE PROVEDENA  
MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41.

atrea		NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO		DATUM		REVIZE	
PŮDORYS 2.PP - TRUHLÁRNA		ELEKTROINSTALACE		1:50		10/2017		00	
				MK		DPS		E	
								E.2	

Výměna stoupaček a rekonstrukce sociálních zařízení Městské knihovny  
Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby